





- 断熱・遮音施工不可** * 器具の異常や火災の原因となります。

グラスウール




グラスウール施工不可

* 取付板の厚さや断熱材・造営材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。

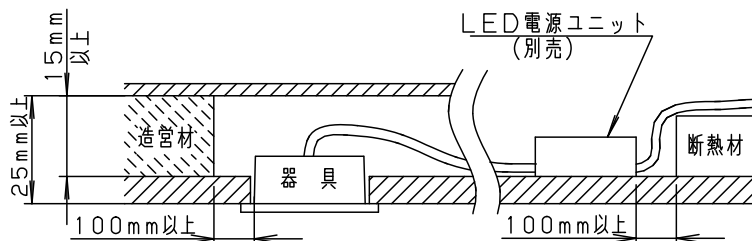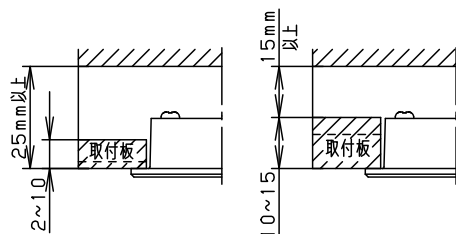

(使用上のご注意)

-
- Diagram illustrating the connection of the positive terminal (+極側コネクタ) to the positive terminal (+極側口出し線) of the battery. The connection is made using a cable with a length of 2000 mm. The negative terminal (-極側口出し線) is shown with a length of approximately 1000 mm. The diagram also shows the negative terminal (-極側コネクタ) and the positive terminal (+極側コネクタ) connected to the battery terminals.

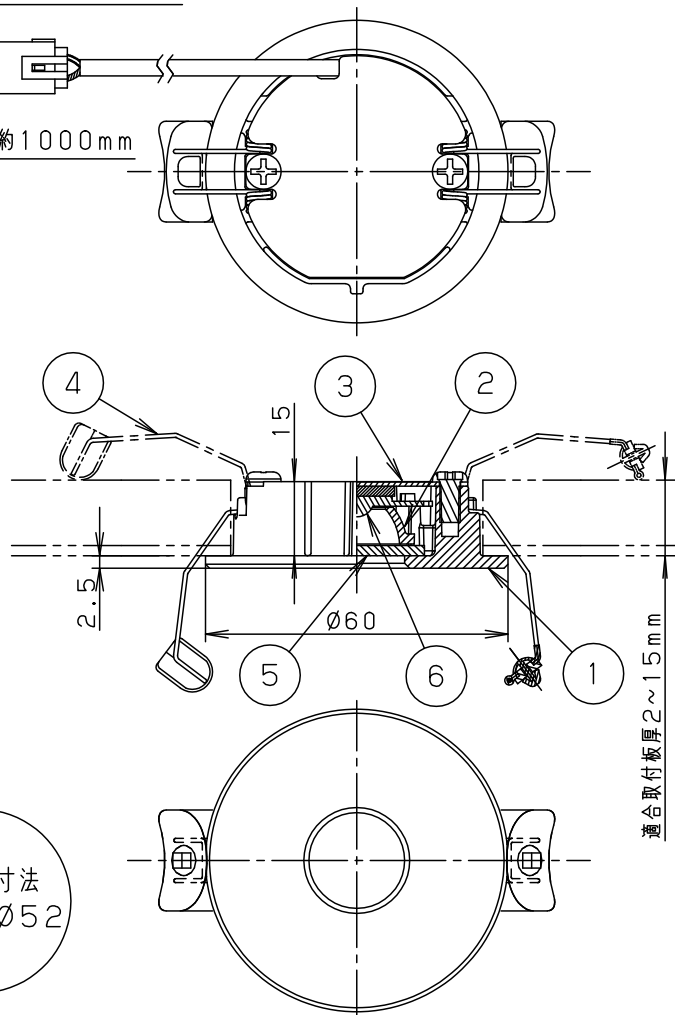

適合取付板厚2~15mm

埋込穴寸法
 $\phi 50 \sim \phi 52$

生產終了品


本器具は製造できません

パナソニック株式会社




(使用上のご注意)

- LED電源ユニットは別売です。必ず、専用LED電源ユニット (NNN28003K) をお求めください。
また、専用接続ケーブル (NNN28020 : 別売 約3m) が接続可能ですが、2本までしか使用しないで下さい。
接触抵抗の増加による電圧降下による点灯不良及び、雑音による他機器への影響の原因となります。
- 1つのLED電源ユニットで同器具が4台まで取付可能です。
5台以上を接続すると、LEDの不点、照度低下の原因となります。
- ケーブルに張力がかからないように設置してください。
設置間隔は、下図を参照ください。
- 器具施工面からのLED電源ユニットの施工は、
天井造営材から150mm以上必要です。
スペースがない場合は、器具取付後、取付板裏で
口出し線処理や接続作業ができる所でお使いください。

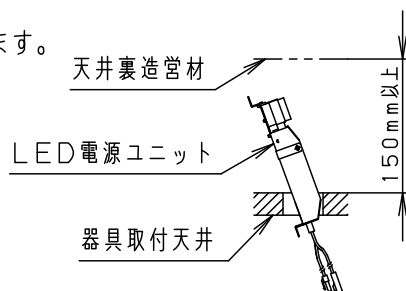


概略結線図


接続例：1台
(専用接続ケーブルなし)

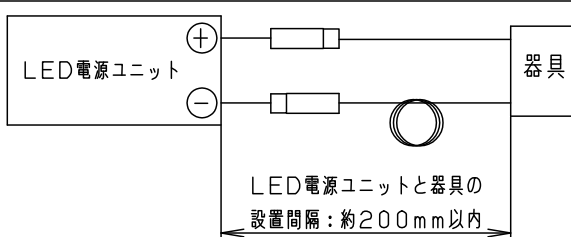


接続例：1台
(専用接続ケーブル：1本使用)

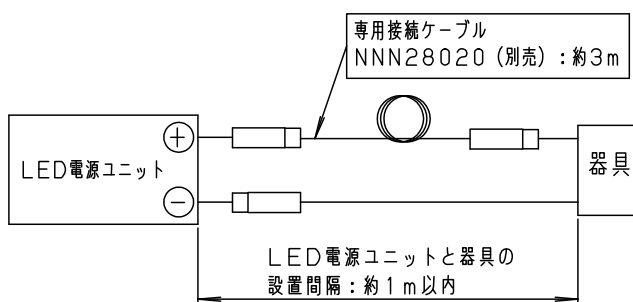

接続例：1台
(専用接続ケーブル：2本使用)

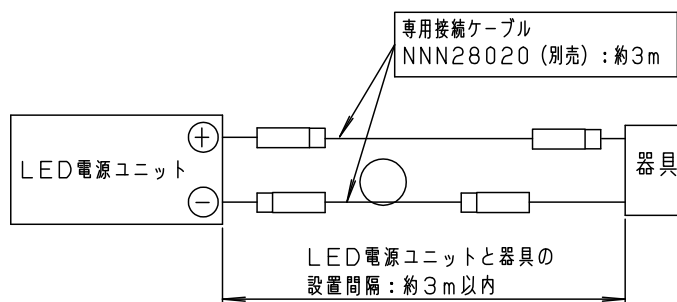

接続例：複数台取付 (2~4台)
(専用接続ケーブル使用)

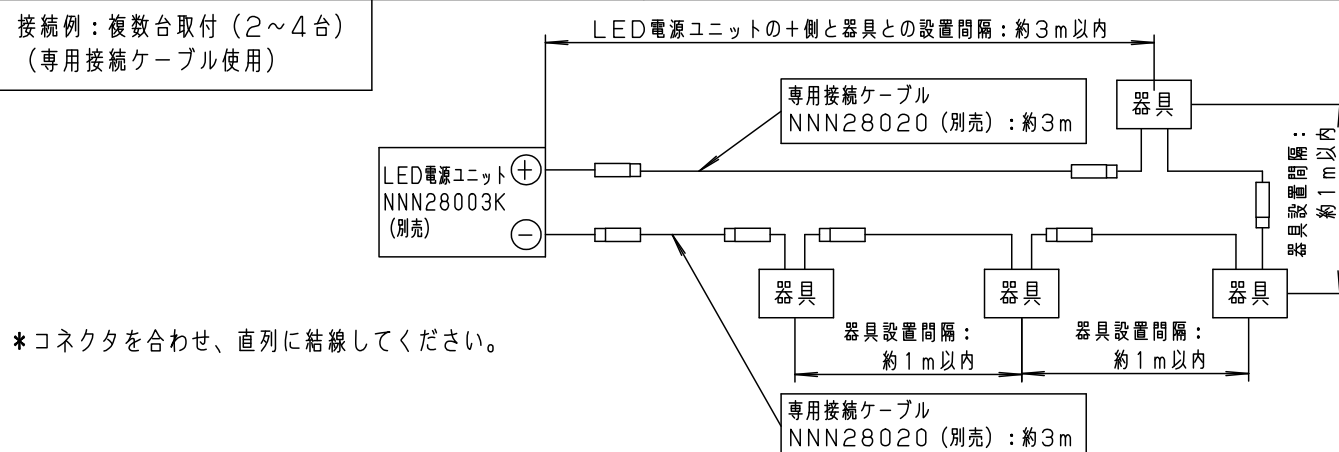

特記事項	5				品番
	4				NNN21970
	3				
	2				
	1				生産終了品 本器具は製造できません
	部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	
					パナソニック株式会社

