





- 


- ブローイング材  
 ブローイング施工不可  
 グラスウール  
 グラスウール施工不可

断熱材 10 cm 以上 電源線 30 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上

電源線は断熱材の上を通してください。

- 
- Technical drawing of the detector unit. The main view shows a circular unit with a central rectangular component. Dimensions include a diameter of  $\phi 400 \pm 2$  and a mounting hole diameter of  $\phi 12.5$ . A detail view shows the unit mounted on a surface, with a distance of 50 cm or more from the irradiation surface (被照射面).

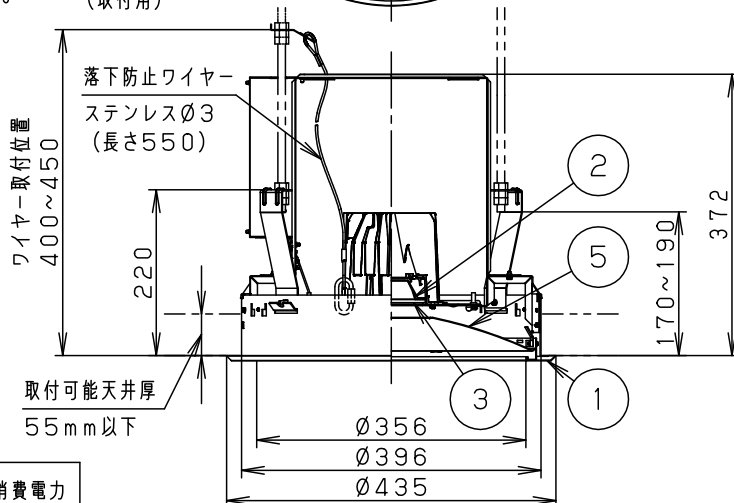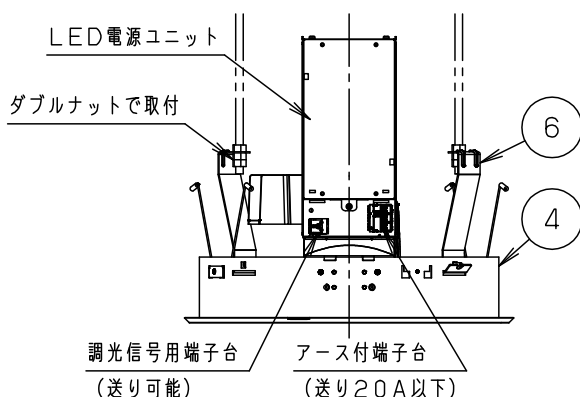

ホワイト マンセル N9.5

|      |                  |    |       |             |                         |                                                               |
|------|------------------|----|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 器具光束 | 14325lm          | 6  | 吊り金具  | 亜鉛鋼板 (t1.6) |                         | 品名<br>高天井ダウンライト<br>XND9930SS<br><br>平井池田<br>井場田<br>パナソニック株式会社 |
| LED  | 昼白色 (5000K Ra70) | 5  | 補助反射板 | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  |                                                               |
| 配光   | 拡散タイプ (65°)      | 4  | 取付枠   | 亜鉛鋼板 (t1.2) |                         |                                                               |
| 器具質量 | 7.2kg            | 3  | パネル   | ガラス (t4.0)  | 透明                      |                                                               |
| 特記事項 |                  | 2  | 反射板   | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  |                                                               |
|      |                  | 1  | 枠     | 鋼板 (t1.0)   | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                                                               |
|      |                  | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚      | 備 考                     |                                                               |