

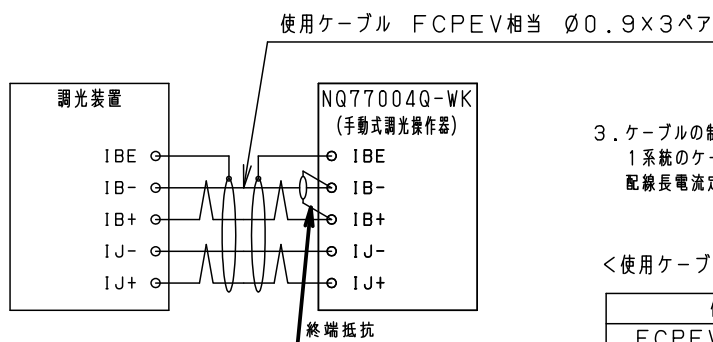


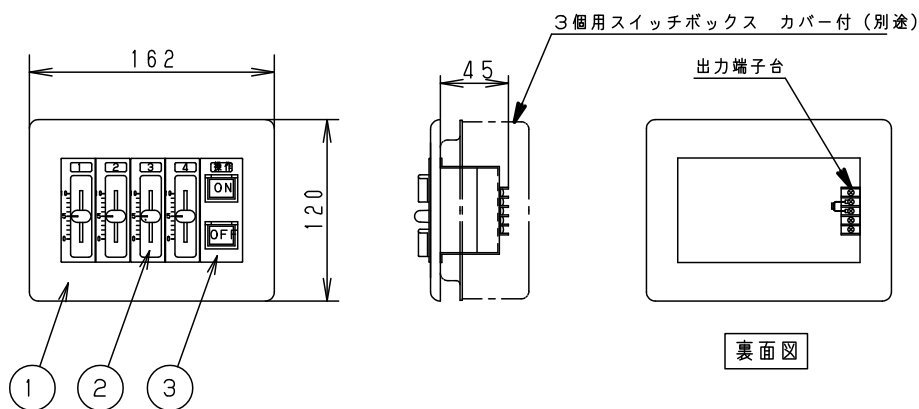

1. ケーブルの信号線配線について
操作器の配線は必ず一筆書き配線する必要があります。
但し、ループ状には配線しないで下さい。
ループ状の配線及び放射状の配線にすると正常に動作しません。
2. 終端抵抗について
工場出荷時には、全ての操作器の端子台部に
終端抵抗が接続されております。
ケーブル配線接続時には、末端に接続される操作器以外の
全ての操作器の終端抵抗を取り除いて下さい。

<配線例>

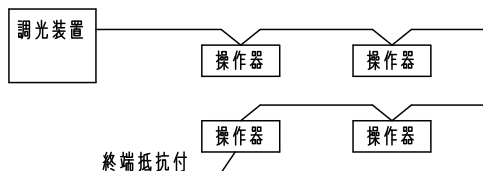

3. ケーブルの制限事項

1系統のケーブルに接続される操作器の消費電流の総合計が、
配線長電流定格を満足する必要があります。

<使用ケーブル電流定格> 配線長 100m

使用ケーブル	定 格
FCPEV相当 Ø0.9×3ペア	最大590mA

<操作器消費電流>

品 番	消費電流
NQ77004Q-WK	80mA

特記事項

特記事項						品番
						NQ77004Q-WK
	3	操作押釦		1組	ON/OFF (自照式)	手動式調光操作器 (プレートタイプ)
	2	シングルフェーダ		4	5kn	川 清
	1	モダンプレート			ミルキーホワイト	島 水
器具質量		部番	部 品 名	材 質	数 量	備 考
						パナソニック株式会社

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77004Q-WK-K

