

ライトコントロール・ 信号線式 (LED 用)

取扱説明書

品番：NQ20355 (プレート付)、NQ20356

- ・このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、この取扱説明書を大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- 警告** 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
- 注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

警告



禁止

- 本器に水をかけたり、洗剤などをふきつけたりしない
火災や感電の原因となります。
- 本器の分解や改造、および修理をしない
火災や感電の原因となります。


注意



必ず守る


- ライコンには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行します。点検・交換してください
※使用条件は周囲温度 35℃、1日 10 時間、年間 3000 時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間続けるとまれに火災・感電などに至る場合があります。

各部名称とはたらき

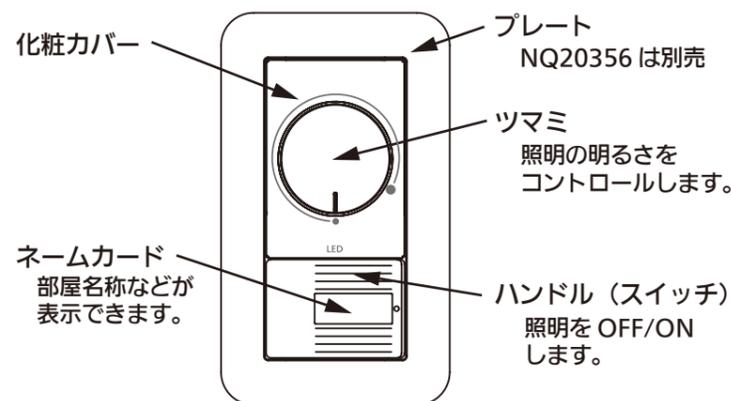

【使い方】

- ①ハンドル (スイッチ) にて電源を ON してください。
- ②ツマミを回し LED 照明器具の明るさを 0 ~ 100% でお好みの明るさに調整してください。
- ③消灯の際は必ずハンドル (スイッチ) にて OFF してください。(ツマミでも消灯できますが器具、本器に通電されたままになります)



お手入れの仕方

化粧カバーやプレートなどの表面についた汚れは、乾いた柔らかい布で拭きとってください。シンナーや濡れ雑巾、洗剤などは使用しないでください。

故障かな? と思ったら

現象	考えられる原因	処理
操作しても点灯しない	LED照明器具が故障している	販売店もしくは施工店にご相談ください
操作しても調光しない	調光信号線が外れている	販売店もしくは施工店にご相談ください
	本器が故障している	販売店もしくは施工店にご相談ください
照明が点滅する	本器に17台以上のLED照明器具が接続されている	販売店もしくは施工店にご相談ください

安全チェックシート

電源電圧や絶縁抵抗の測定は、工事店など専門家が実施してください

・下欄の各項目について確認し、該当する場合は点検結果に○を記入してください。

安全点検項目		区分	点検結果
使用状況・環境	使用期間は 10 年以上である。	B	
	使用期間は 15 年以上である。	A	
	累積点灯時間は 40,000 時間以上である。	A	
	器具の使用温度が高い (35℃以上)。	B	
	電源電圧が高い。又は低い。(定格の 106%以上、94%以下)	B	
	分岐回路の絶縁抵抗は 0.2MΩ以下 (200V) 又は 0.1MΩ以下 (100V) である。	A	
	取付部に常時震動が加わっている。	B	
	使用場所に水気・湿気が多い。	B	
ライコン	使用場所に腐食性ガス (温泉・塩害を含む)・じんあいが多い。	B	
	本体・パネルなどが手で触れないくらい熱くなる。(60℃以上)	A	
	本体・パネルなどに変形・ひび割れなどがある。	A	
	塗装・めっき面などにふくれ・剥離などがある。又は錆が出ている。	B	
	焦げ臭いにおいがする。	A	
	可動部分 (電源スイッチ・ボリュームなど) の動きが鈍い。	B	
電線に著しい変色・ひび割れなどがある。	A		
電線接続部 (端子台など) が接触不良 (緩み、抜けなど) を起こしている。	A		

【点検結果の判定】

- ・区分 A の○印が 1 個でもあれば、調査したライコンは劣化状態が相当進行し、危険な状態に至っていることがあります。速やかに交換してください。
- ・区分 B の○印が 1 個でもあれば、調査したライコンは劣化状態が進行していることがあります。交換又は継続的に点検してください。

上記項目以外でも不具合があれば、工事店などの専門家にご相談ください。

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)