




- 器具と被照射物は20cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）
では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

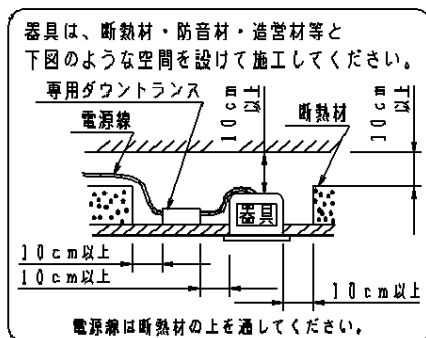

- (使用上のご注意)

- ・ランプは別売りです。
 - ・適合ランプ以外は使用しないで下さい。
 - ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
 - ・ダウントランスは別売です。専用トランス（HNK00844）をお求めください。
 - ・必ず電源を切ってからランプ交換してください。
 - ・専用ダウントランスは、電子トランス用ライトコントロールとの組合わせで調光操作が可能です。（調光負荷35W以上でご使用ください。チラツキの原因となります。）
 - ・適合W数以外のランプは絶対に使用しないでください。火災の原因となります。
 - ・振動、衝撃を与えないでください。
- ランプの短寿命、破損の原因となります。

埋込穴寸法
 $\phi 65^{+3}_{-0}$

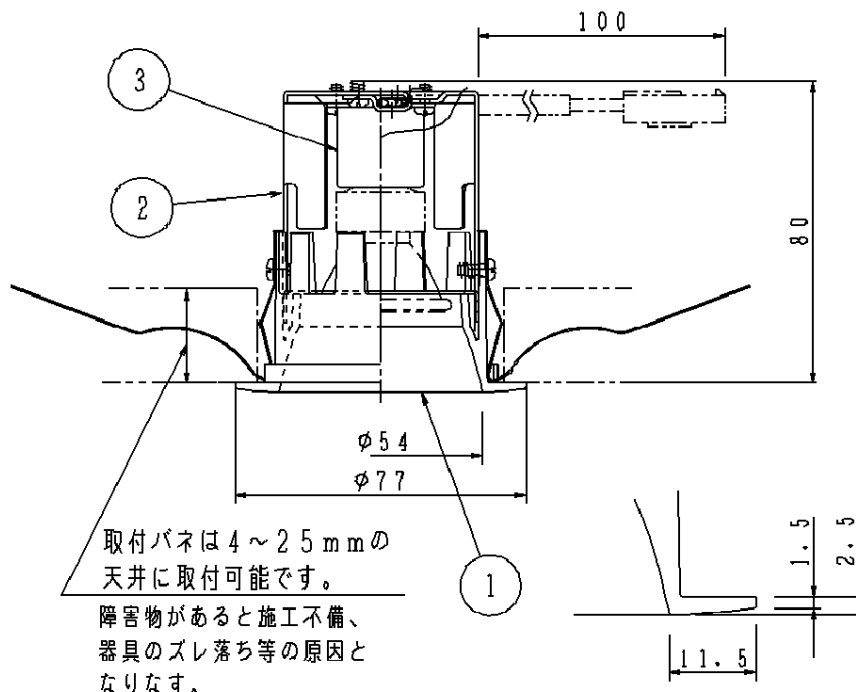

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

C 3 0

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

HNL 7 5 2 5 5 W-K

