

演出空間用配線機材 ウォールコンセント

保管用

- 品番 **NK39182K** (C型20A 1コ口)
 NK39282K (C型20A 2コ口) **NK39283K** (C型30A 2コ口)
 NK39382K (C型20A 3コ口) **NK39383K** (C型30A 3コ口)
 NK39482K (C型20A 4コ口) **NK39483K** (C型30A 4コ口)

工事店様へ、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ウォールコンセントの改造はしない。絶縁不良による感電、故障や破損の原因となります。
- 電源線の接続後絶縁処理(融着テーピング等)は確実に行う。火災・感電の原因となります。
- 単線とより線の直接接続(ねじり接続等)はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。


⚠ 注意

- 使用環境・条件について
 - 一般屋内用の配線機材です。容易に点検できる乾燥した場所でご使用ください。
 - 屋外、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨が吹き込む場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電・短寿命・落下・サビの原因となります。
- 用途について
 - 演出空間用配線機材です。演出空間の用途で使用してください。
 - 住宅などの一般用配線機材として使用する製品ではありません。
- 取付・設置施工について
 - 壁面埋込専用です。他の取付・設置は行わないでください。
 - 取付設置・ケーブル工事は、電気工事士などの専門家が行ってください。
 - 施工には電気工事士の資格が必要です。
 - 器具の取り付け・取り外し、ケーブル工事の際は、手袋等の保護具を使用してください。
 - ケガの原因になります。
 - 施工後は、電線の端末処理不良、極性間違い等の誤結線、線かみがないことを確認してください。
 - 不備があると、火災・感電の原因となります。
- 使用について
 - 周囲温度は5～40℃で使用してください。
 - 周囲温度が高い場合・使用時間が長い場合等は寿命が短くなります。
 - コンセントには電源プラグ以外のものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
 - 地震などの天災の後の再使用前には、「舞台・テレビジョン照明技術者技術認定者」などの専門家による点検を行ってください。未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
 - 開閉カバーは使用後、閉じておいてください。引っ掛けやケガの原因となります。
- 補修・メンテナンスについて
 - 点検・交換に関しては、専門メンテナンス業者に依頼ください。
 - 安全を確保するために、定期的にチェックリストによる劣化診断を行ってください。
 - 劣化が進行、損傷している部品は、メンテナンス業者による交換を行ってください。
 - 構成部品の交換は指定の交換部品を使用してください。
 - 配線機材には寿命があります。この取扱説明書の“保守・点検について”をご確認頂き計画的な保守、点検により安全にご使用ください。

各部のなまえ


付属品(共通)
・自在ブッシュ L=250mm 1本

C型20Aタイプ・NK39382Kの例で説明しています。

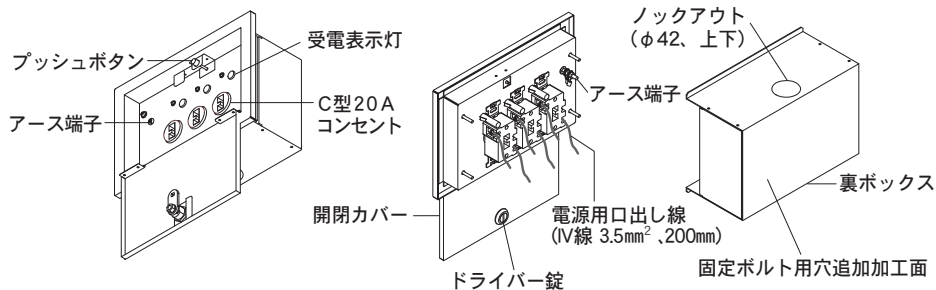

※口出し線と引き込み線接続用の圧着スリーブは別途となります。


C型30Aタイプ・NK39383Kの例で説明しています。

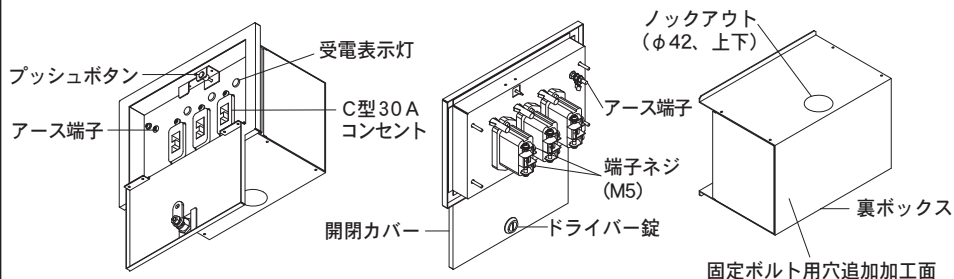

※引き込み線接続用の丸形圧着端子は別途となります。

回路図


例. NK39382K

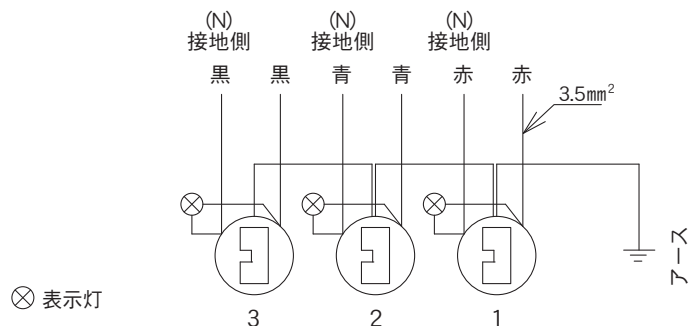

取付方法

1. 取付前の準備

- ・埋込穴を図と表の通りに開口してください。・埋込穴の有効深さを、表の寸法以上確保してください。

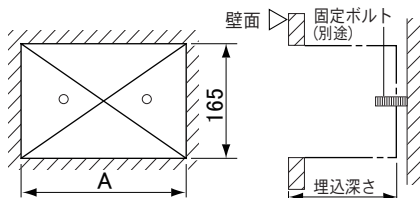

＜埋込穴寸法と深さ＞


(単位：mm)

定格	品番	A	埋込深さ
20A	NK39182K NK39282K	160	120以上
	NK39382K NK39482K	250	
30A	NK39283K	160	160以上
	NK39383K NK39483K	250	


- ・裏ボックスを固定するための固定ボルトを準備してください。

2. 取付方法

- ①ドライバー等でドライバー錠の施錠を外す。



- ②枠固定ネジ(4箇所)を外し、枠を外す。
適宜、裏ボックス裏面に、固定ボルト用穴を追加加工してください。

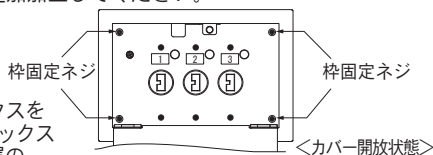

- ③裏ボックスの電源引込ノックアウトを抜いて裏ボックスを埋込穴にはめ込む。固定ボルトにナット(別途)で裏ボックスを確実に取付ける。※電源引込ノックアウト部を付属の自在プッシュなどで確実に保護してください。

※推奨電源引込線(別途)

定格	適用電線(推奨)
20A	3.5mm ² 又は5.5mm ² (8mm ² も可能ですが施工が困難です)
30A	5.5mm ² 又は8mm ² (14mm ² も可能ですが施工が困難です)

- ④電源の接続 ※接続は電源の極性に注意して行ってください。

C型20Aタイプ



電源を引込み、コンセント口出し線と接続する。各コンセントからは、口出し線を準備しています。電源引込線とコンセント口出し線を圧着端子(別途)で接続後、確実に絶縁処理を行う。口出し線の接続は電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈第12条にしたがうこと

C型30Aタイプ

電源引込線をコンセント裏面の端子ネジ(M5)に丸形圧着端子(別途)で確実に接続する。

- ⑤アース線をプレート裏のアース端子に接続する。D種接地工事が必要です。
⑥枠を裏ボックスに合わせ、枠固定ネジ(4箇所)で確実に取付ける。

警告 接続、保護が不完全な場合
感電・火災の原因となります。

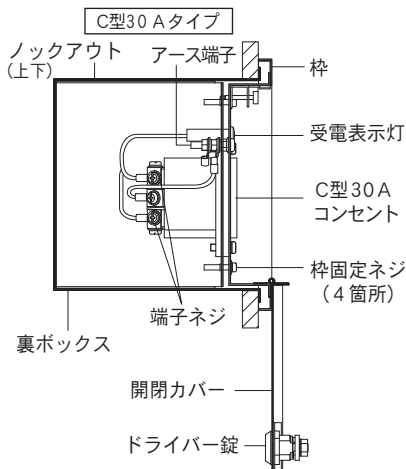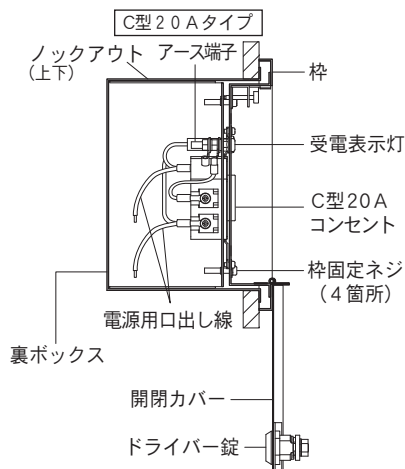

仕様

- ・コンセント定格：AC125V20A(C型20A) 及び AC125V30A(C型30A)
- ・表示灯 ： AC100V

＜表示灯点灯状態＞

調光出力 \ 負荷接続	無	有
0 % (無)	消灯	消灯
1～100 % (有)	点灯	点灯

- 表示灯は受電状態を示すランプです。
調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合
調光信号が0でも点灯する場合がありますが
異常ではありません。

保守・点検について

- ◆ 保守とお手入れ
 - 常に清潔を保って安全に使っていただくために、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。
変質・変色の原因となります。
 - 配線機材には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
・1年に1回は下記の「チェックリスト」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電などに至る場合があります。
 - 機能を十分発揮し、安全・安心して使用して頂く為には、専門家の定期的な
点検・調整・保守が必要です。定期点検は、弊社エンジニアリング会社との
メンテナンス契約を実施してください。
- ◆ 交換部品(保守のため部品を交換される場合、下記品番のものをお求めください)

部品名	部品品番	仕様	対象品番
コンセント	WF 1820B	C型20A 125V	NK39182K NK39282K NK39382K NK39482K
	WF 1830B	C型30A 125V	NK39283K NK39383K NK39483K

チェックリスト

- ◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断
商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。
危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
枠・開閉カバー	異常な変形、損傷が無いか。	異常がある場合は 使用をやめて、新しい機材と 交換してください。
	塗装の極度の変色、剥がれ、錆が無いか。	
	ネジなどのゆるみが無いか。	
コンセント	ヒビ割れ、カケがないか、充電部露出がないか。	
	端子ネジの緩みはないか。	
	異常な変形がないか。	

保証について

- ◆ 保証について
商品の保証期間は1年間です。詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。
- ◆ 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>
0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]

N0421-010322