

品番 NTS (H) 62151・NTS (H) 62152・NTS (H) 62153・NTS (H) 62154
 NTS (H) 64151・NTS (H) 64152・NTS (H) 64153・NTS (H) 64154
 NTS (H) 66151・NTS (H) 66152・NTS (H) 66153・NTS (H) 66154

● 器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


安全に関するご注意

警告

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。
 ・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

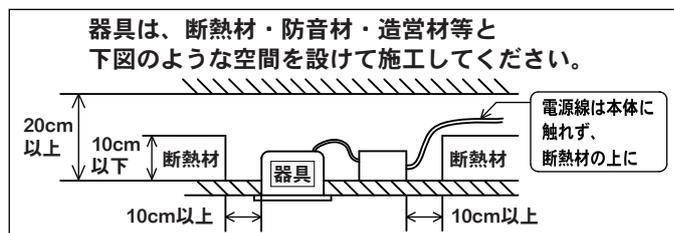

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（LED、電源部など）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れない様に施工する。火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けない。指定以外の取付は、火災の原因となります。
- 必ず適合するLED電源ユニット（別売：適合品番はLED電源ユニット仕様欄参照）を使用する。火災・破損の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。
- 起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の警告事項もご確認ください。



注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。
- 軒下、屋外通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。
- 振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。
- ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意


- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。
- 器具に過度な力を加えない。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。
- コネクタを接続していない状態で通電した場合は、電源遮断後10秒以上経過してからコネクタを接続してください。電源遮断後すぐにコネクタを接続すると故障の原因となります。
- 突入電流値はLED電源ユニット仕様に記載のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 振動のある場所で使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の【施工上のご注意】、【システム動作に関するご注意】もご確認ください。

各部のなまえと取り付け方

注意

器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。


- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材の破損・器具のズレの原因となります。

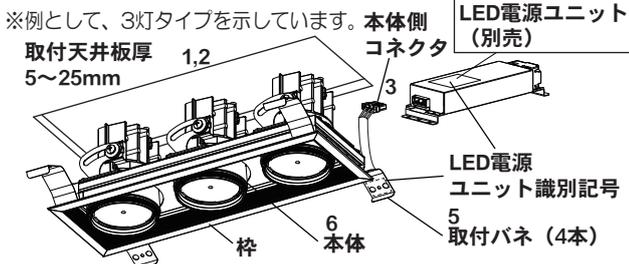

1. 取り付け前の確認をする

- 器具質量（LED電源ユニット含む）に十分に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。不備がありますと器具のズレの原因となります。

器具タイプ	器具質量	
	組み合わせ電源ユニット	右記以外
1灯タイプ	約0.9kg	約1.1kg
2灯タイプ	約1.6kg	約2.0kg
3灯タイプ	約2.4kg	約3.0kg




1灯タイプでNTS90201RY9を使用する場合

- 施工時の埋込深さ（図1）を確認する。

不備がありますと器具変形及び施工できない原因となります。

- 天井裏には、器具の周囲に障害物がないことを確認する。器具上方向に電線が出ているため図の範囲に障害物があると、器具ずれ・本体可動不良の原因となります。

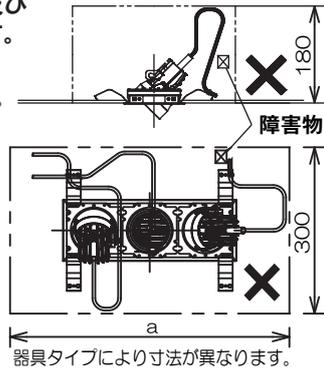

器具タイプ	a
1灯タイプ	300
2灯タイプ	400
3灯タイプ	500

- 本体識別記号とLED電源ユニット識別記号が一致する事を確認する。

2. 天井に埋込穴をあける


不備がありますと器具落下・天井材と枠の隙間の原因となります。

器具タイプ	埋込穴寸法	石膏ボードに取り付ける場合の埋込穴寸法
1灯タイプ	□100 ⁺⁰ / _{-0.5}	□102±1
2灯タイプ	□100×200 ⁺⁰ / _{-0.5}	□102×202±1
3灯タイプ	□100×300 ⁺⁰ / _{-0.5}	□105×302±1

3. コネクタを接続する

- 通電する前に、LED電源ユニット側と本体側のコネクタを下図のように確実に差し込む。
- 必ず適合するLED電源ユニット（別売）を使用する。
- 通電した状態でコネクタの抜き差しをしない。故障の原因となります。（起動方式DD9以外はコネクタ接続前に通電すると安全機能が働き、その後差し込んで点灯しません。一旦電源を切り、再投入してください。）

3 ツメが掛かっていることを確認する

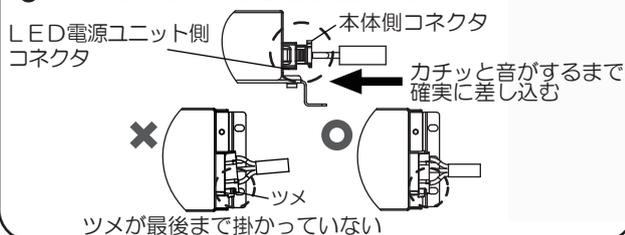


4. LED電源ユニットに電源線、アース線、信号線を接続し、設置する

- 適合するLED電源ユニットにより異なります。詳しくはLED電源ユニットの取扱説明書を参照ください。


5. 器具を取り付ける

- LED電源ユニットを埋込穴に挿入する。配置は図の通りとすること。不備がありますと、灯具が回転しない場合があります。

LED電源ユニットは、口出し線がバンド固定された取付パネ側に設置してください。灯具が回転しない場合があります。

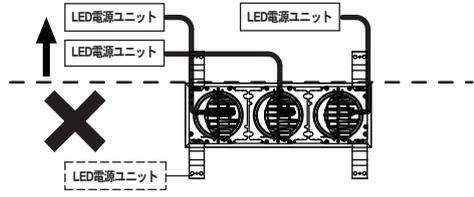

- 取付パネ（4本）を縮めて埋込穴に押し込む。不備がありますと、落下の原因となります。



器具の取り外しについて

- 先端にビニルテープなどで傷付防止したマイナスドライバーなどを取付面と器具の間に差し込み、引き下げてください。
注）取り外しの際は、取付面と器具が傷つかないようにしてください。
注）石膏ボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠をゆっくりと引き下げ、取付パネ（2本 2ヶ所）を押し縮めながら、天井と平行に取り外す。不備がありますと、天井材破損の原因となります。



6. 照射方向・配光を調整する

<照射方向調整>


- 枠（開口部ツバ部）を押えながら本体を持って下図の範囲で調整してください。
- 首振り角度を調節する場合は配光設定位置の反対側を押してください。

<配光調整>

- 本体を押えながら、ローターをつまんで回転させ、配光設定位置に目盛りを合わせて調整してください。※出荷時の配光は中角17°設定になっています。

調整可能範囲以上に無理に回転させないでください。不備がありますと、器具ずれ、破損の原因となります。

- 2灯・3灯タイプでは隣接する灯具同士が干渉し、水平回転や首振り角度が制限されることがありますのでご注意ください。

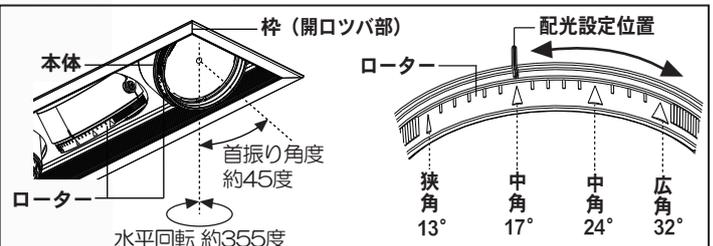

取扱説明


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具の改造および構成部品（LED、電源部など）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。



注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かない。火災・感電の原因となります。
- 器具に振動や衝撃を与えないでください。器具破損による不点・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど・感電の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。
- 起動方式RY9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の注意事項もご確認ください。

■LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）

※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDは交換できません。
- レンズ部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 調光器と組み合わせで使用した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
 - ・同一器具またはシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時に電源OFF/ONしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャーFxと合わせて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。
- 起動方式RY9/DD9のLED電源ユニットを使用する場合は、LED電源ユニットの取扱説明書の【使用上のご注意】もご確認ください。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ



注意

必ず電源を切ってください。
感電・やけどの原因となります。



＜器具の清掃について＞ 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

■本体仕様

本商品は配光可変器具です。配光調整方法は、「各部のなまえと取り付け方」を参照ください。

識別記号 B9・B10・B11兼用
100形・150形・200形兼用タイプ

1灯タイプ		
品番	光色	色温度
NTS (H) 62151	白色	4000K
NTS (H) 62152	温白色	3500K
NTS (H) 62153	電球色	3000K
NTS (H) 62154	電球色	2700K

2灯タイプ		
品番	光色	色温度
NTS (H) 64151	白色	4000K
NTS (H) 64152	温白色	3500K
NTS (H) 64153	電球色	3000K
NTS (H) 64154	電球色	2700K

3灯タイプ		
品番	光色	色温度
NTS (H) 66151	白色	4000K
NTS (H) 66152	温白色	3500K
NTS (H) 66153	電球色	3000K
NTS (H) 66154	電球色	2700K

■LED電源ユニット仕様

LED電源ユニット1台分の値です。2灯・3灯タイプは、それぞれを合算してください。

組み合わせ本体	LED電源ユニット品番	識別番号	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	突入電流	
100形・150形 200形 兼用タイプ	NTS90101LE1	B9	AC100V	50/60 Hz	7.2W	0.140A	18A	
	NTS90101LG1					8.2W	0.085A	-
	NTS90101LE9				AC200V	7.2W	0.072A	6A
	NTS90101LJ9						0.046A	
	NTS90101KLD9						0.043A	
	NTS90101DD9				AC100V	7.8W	0.081A	4A
	NTS90151LE9 NTS90151LJ9	AC200V	12.0W		0.130A			
		AC242V			0.067A			
		NTS90151DD9			AC100V	12.2W	0.124A	-
	AC200V		0.063A					
	AC242V		0.054A					
	NTS90201LE9 NTS90201LJ9 NTS90201KLD9	AC100V	15.4W		0.154A	6A		
		AC200V			0.081A			
		AC242V			0.071A		-	
	NTS90201RY9	AC100V	15.7W		0.159A	6A		
		AC200V			0.081A			
		AC242V			0.071A			
	NTS90201DD9	AC100V	15.5W		0.157A	-		
		AC200V			0.079A			
		AC242V			0.066A			


オプション（別売）について

・下記のオプションが取り付け可能です

種類	品番	備考
拡散フィルター	NTS91027	※オプションの併用はできません。単独で使用してください。
ディフュージョンフィルター	NTS91032	
スプレッドフィルター	NTS91034	

＜オプションの取り付け＞

- ① フィルターのツメ（1ヶ所）をバネとパネルのスキマに挿入してください。
 - ・品番印字を読み取ることができる面を手前にし、バネの間にフィルターのツメ（1ヶ所）を合わせてバネの下に挿入してください。
- ② 残りのフィルターのツメ（2ヶ所）をバネとパネルのスキマに挿入してください。
 - ・フィルターを回転させて、バネの間にフィルターのツメを合わせてバネの下に挿入してください。
 - ・フィルターのツメ（3ヶ所）をバネの下に確実に挿入してください。取り付け状態は図1を参照ください。

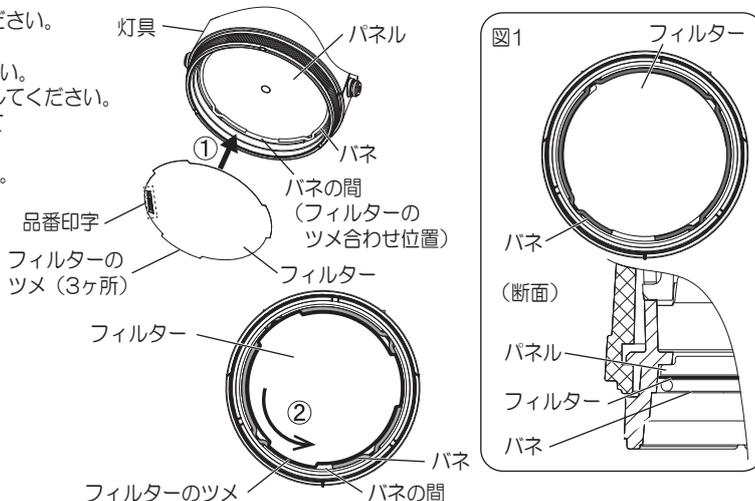

注意

不備がありますと
落下の原因となります

注) オプションを使用しない場合でも、
バネを取り外さないでください。
パネルが外れ、落下の原因となります。

スプレッドフィルター使用時のご注意

配光を調整した場合や振動により、フィルターがずれて
光の広がりが変わる場合があります。
その場合は、フィルターの方向を再調整してください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>
0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・3が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX)

Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

MO720-030722