

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・傾斜面に取付可能です。
但し、壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合、横向き設置はしない。（図1参照）
屋外で使用时、フィルター側を水平上向きに設置しない。（図2参照）感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。
太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径は下表の通りです。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 上向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損のおそれがあります。
堆積物は定期的に取り除いてください。感電・浸水・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。

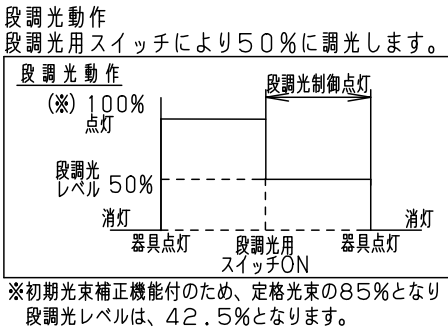
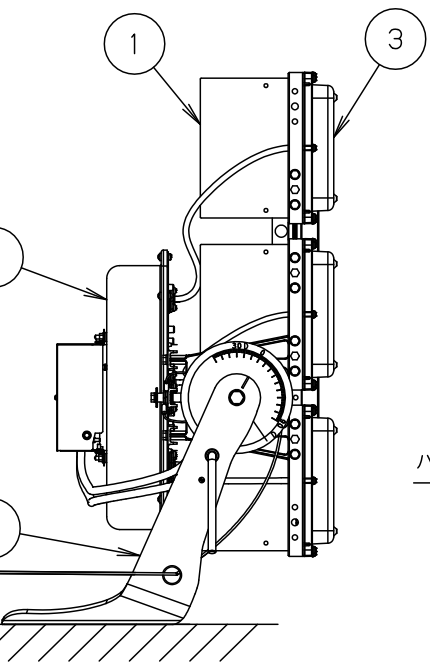
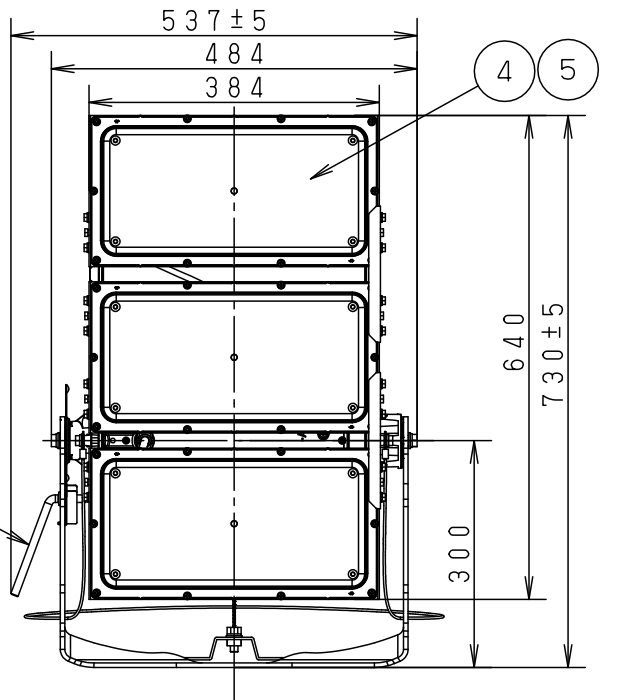
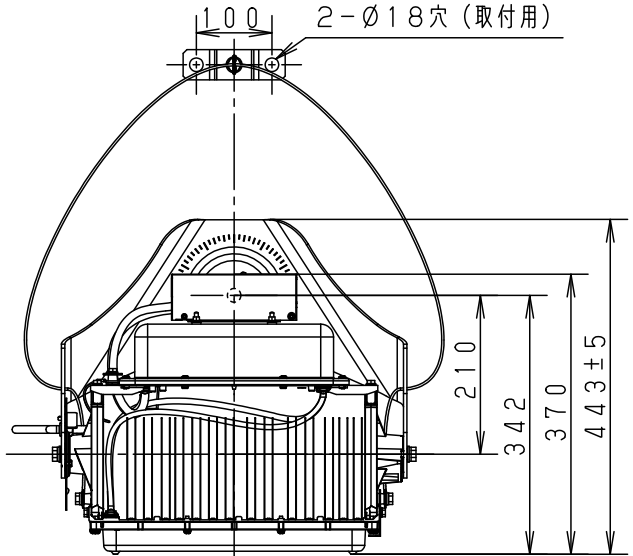
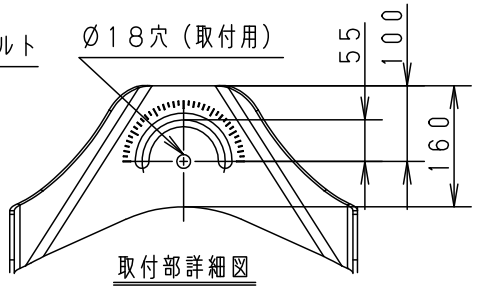
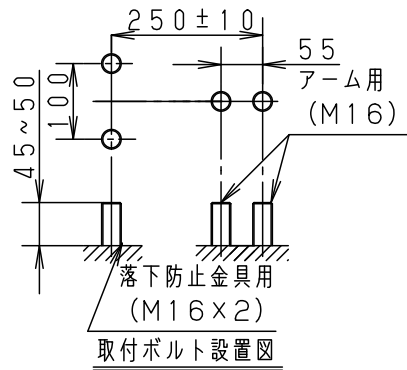
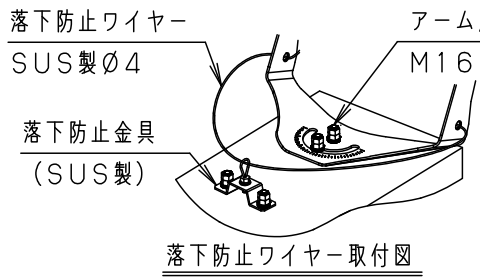

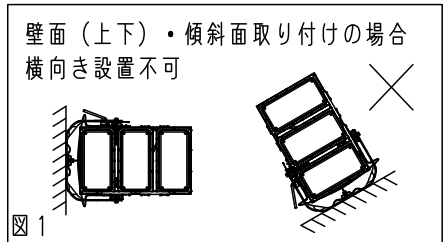


図3 レンズの●部分は光りません

受圧面積	
正面：0.264m ²	側面：0.170m ²
適合投光器台：省施工型	光源寿命
XSS22 XSS24 XSS26 XSS28	40,000h
その他の投光器台は適合しません	
適合オプション	
前方カットルーバ：NYK41206 後方カットルーバ：NYK41216	

定格・初期光束補正機能付（85％）

入力電圧	AC200V	AC242V
入力電流	4.05A	3.35A
消費電力	803W	799W
周波数	50/60Hz	

適合ケーブル	
2.0~3.5mm ² 仕上り外径φ10~φ13 3心ケーブル	

グレイ マンセル N7	
器具光束	120000lm
LED	昼白色（5000K Ra70）
配光	中角（52°）
器具質量	21.5kg
特記事項	

6	電源ボックス	アルミ	グレイ ポリエステル粉体塗装
5	LEDユニット		LED320粒×3枚
4	レンズ	アクリル樹脂	
3	パネル	ポリカーボネート	透 明 耐候塗装
2	アーム	鋼板（t6.0）	溶融亜鉛メッキ HDZT77
1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台（YK05112：XSS22及び6灯用投光器架台XSS26の下段）に取り付けてご使用の場合、器具をポール側に向けることができません。器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台（YK05114）の両端側に器具を取り付けてください。

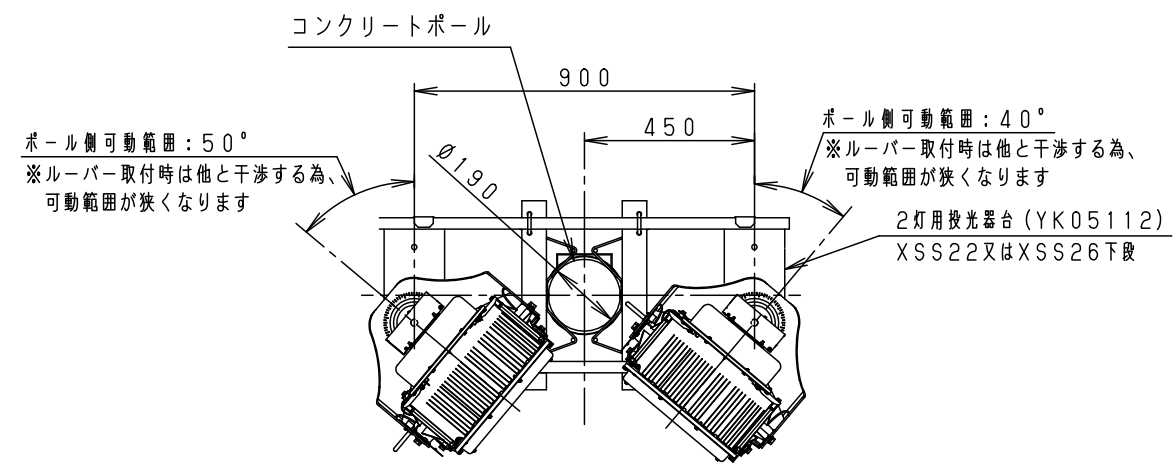


図1．2灯用投光器台（YK05112）に取付時の注意事項

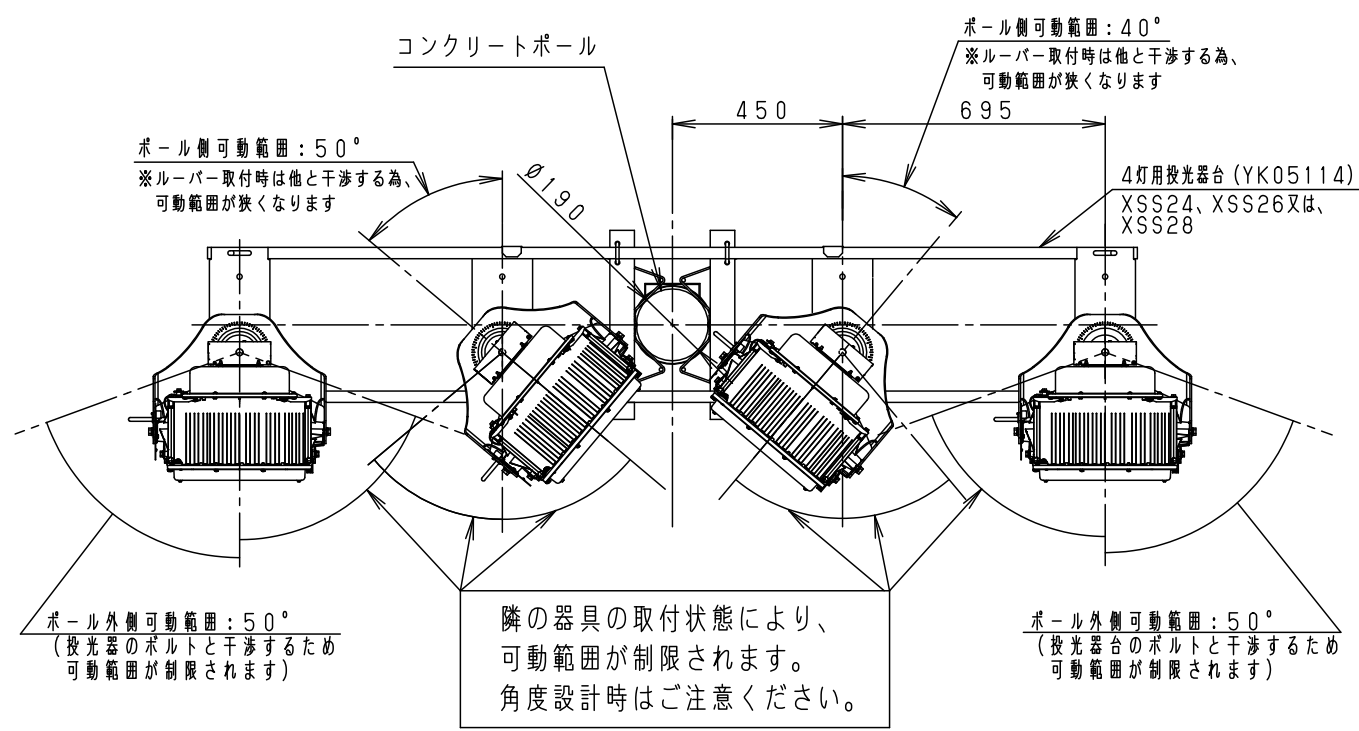


図2．4灯用投光器台（YK05114）に取付時の注意事項

特記事項

6				重耐塩害仕様		
5				品番	電源内蔵型 防雨型	
4					NYS12837KLF2	
3				図番	NYS12837K-KE1	
2					鈴木 久米	
1				単位：mm	第三角法	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		