

品 名	品 番		適合既設ポール	処理・仕上げ	ポール内蔵可能スイッチ
組立ポール XYD2371AK	ポール	埋込スペーサ金具	外径:φ139.8 板厚:3.5~4.5	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A) 前処理後 コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	15A 2P用 1個 または ジョイントユニットQ68 FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)
	NYD2370AK	NYK20051			

●排水処理を行った既設ポールに施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。



●ポール地盤部及び切断面、角度調整金具部は防錆、安全性確保の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。

●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

●既設基礎については保証いたしかねます。健全性を十分にご確認の上、施工ください。
基礎破損によるポール転倒の原因となります。

●事前チェックリスト（当図2/2）に基づき導入前の点検を実施した上でご施工ください。
ポール転倒の原因となります。


●架空配線引込はしないでください。ポールの曲がり、折れ、転倒の原因となります。



--




Ø89.1

$$\begin{array}{r} 3500 \\ + 300 \\ \hline \end{array}$$


断面 A—A

蓋取付ビス (六角穴付)
M6×20 (2ヶ所)

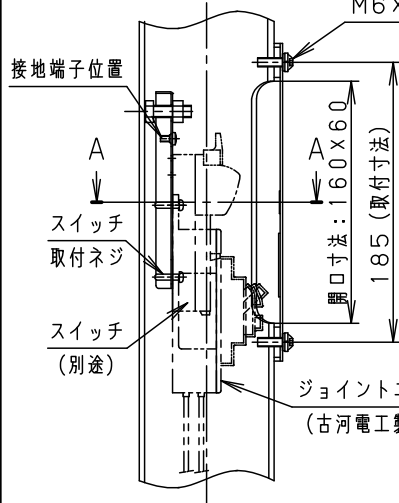


超速硬モルタル
(別途)


G. L.

ケーブル保護管
(別途)

ジョイントユニットQ68
(古河電工製) (別添)

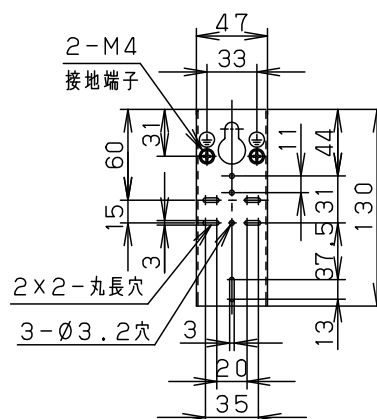

スイッチ取付台

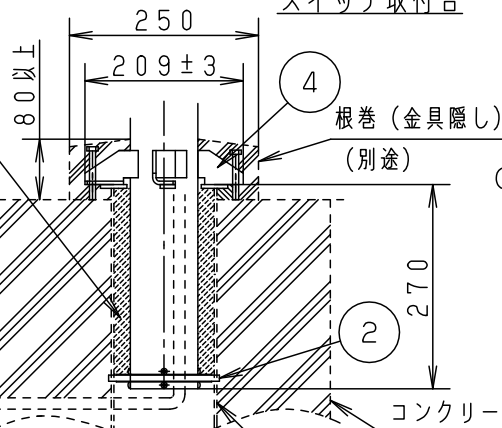

根巻（金具隠し）
（別塗）

777

コンクリート基礎（既設）

接續部詳細

既設ポール

本図面は2枚1組です。 1 / 2
XYD2371AK-KH*参照

		5				品番 (組立ポール)
コーヒープラウン マンセル10YR2/1		4	角度調整金具	鋼材 (t4.5) (SS400)	上表参照	XYD2371AK
器具質量	30.0kg	3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	埋込スペーサ金具	亜鉛鋼板 (t1.0) ポリエチレンフォーム		生産終了品 本器具は製造できません
		1	ポール	鋼管 (t3.5) (STK500)	上表参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	



[使用上のご注意]

- 既設基礎・既設ポールについては保証いたしかねます。

本図に記載の事前チェックリストに基づき、施工前に既設基礎・既設ポールの健全性確認を行った上でご施工ください

チェックリストのNo. 1～11の項目がすべて○（満足している）であることを確認後ご施工ください

既設基礎・既設ポールの健全性事前チェックリスト

No	チェック項目	チェック結果
1	埋込式鋼管ポールであることを確認する。 ※ベース式は施工不可です。	
2	リニューアル後のQQポールの高さが 既設ポール高さ以下（最大4.5m）であることを確認する。	
3	既設ポール下部径がφ114.3、φ139.8、φ165.2、□125、□150 であることを確認する。	
4	QQポールに必要な基礎の大きさ（幅・深さ）を確認し 既設基礎の方が大きい事を確認してください。 （必要な基礎の大きさは耐風速強度計算にて確認できます。 既設基礎の大きさは既設ポールの施工図等にてご確認ください。）	
5	既設基礎表面にクラックがないことを確認する。	
6	既設ポールを揺すって明らかなぐらつきやスキマがないことを確認する。	
7	既設ポールの地際付近が曲がっていないことを確認する。	
8	基礎境界部から上に穴あきなどが無いことを確認する。	
9	安定器収納の開口部より下は空洞であることを確認する。 排水処理ができることを確認する。 （開口部より覗いて下部を確認してください。）	
10	既設ポールの基礎表面から下250mmには電源引込口がないことを確認する。 ※250mmより上に引込口があると、QQポールへの電源線の引込が出来ません。	
11	旧引込み電線管（FEP管）直径2本分がQQポールの内径以下である事を確認する。 ※QQポール内径以上の電線管があるとQQポール内へ引込できません。	

本図面は2枚1組です。

2/2

特記事項

5				品番（組立ポール）
4				XYD2371AK
3				（事前チェックリスト）
2				生産終了品
1				本器具は製造できません
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

