

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。プローイング材、グラスウール、火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



- (使用上のご注意)
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
 - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
 - 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - センサの仕様は **XNS-LE9-KG*** をご参照ください。
 - 突入電流は4Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

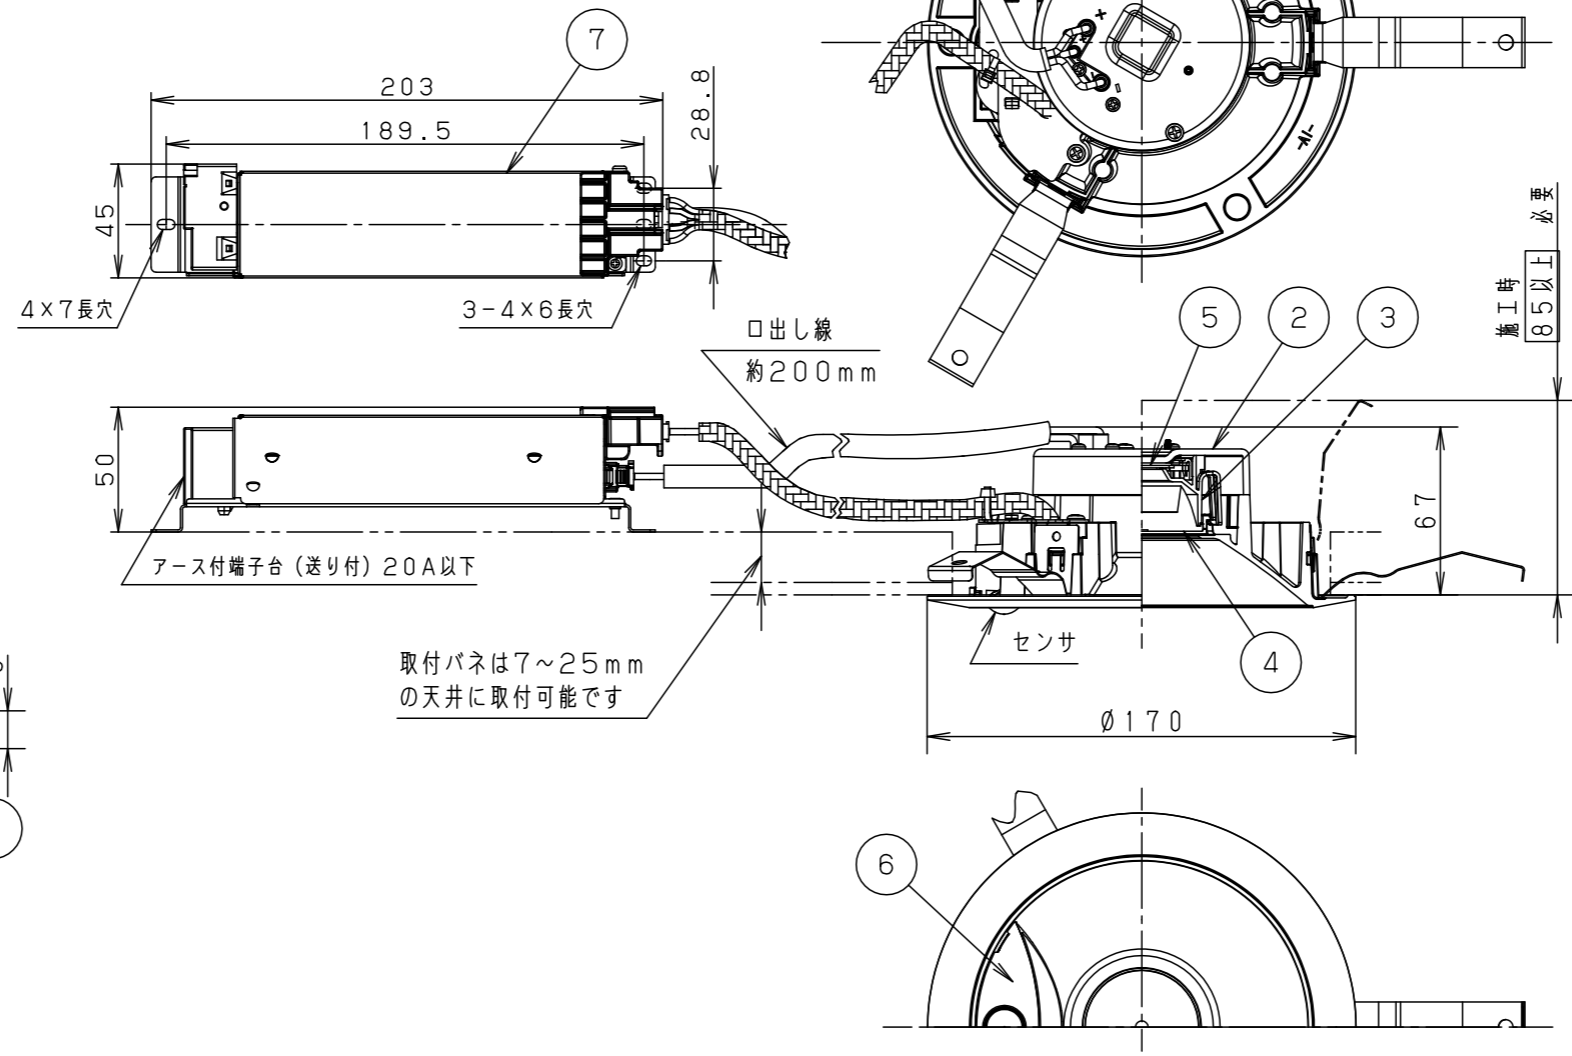

＜適合リニューアルプレート＞
 NNN80005K/NNN80006K
 NNN80007/NNN80008

| | |
|----------------|---------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 | |
| 器具光束 | 600lm |
| LED | 昼白色 (5000K Ra85) |
| 配光 | 拡散タイプ |
| 器具質量 | 0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |
| 特記事項 | |

| | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---------------------|
| 7 | LED電源ユニット | | |
| 6 | 蓋 | PBT樹脂 | ホワイト |
| 5 | LED | | |
| 4 | レンズ | アクリル | 透明 |
| 3 | 反射板 | PBT樹脂 | ホワイト |
| 2 | 本体 | FM材 (t2.3) (塗装アルミ合金) | 白色 |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し アクリル塗装 |
| 部品番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |

| | | | |
|--------|--------------------------|----------------|--|
| 品名 | センサ付ダウンライト XNS0660WNK | | |
| 図番 | XNS0660WNK-K1 | 小 櫻 藪 寺 井 田 | |
| 単位: mm | 第三角法 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | 組合せ品番 | 器具品番 | LED電源品番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
| | XNS0660WNKLE9 | NNS28620W | NNK06014NLE9 | 100V | 0.043A | 4.3W |
| | | | | 200V | 0.027A | |
| | | | | 242V | 0.025A | |

パナソニック株式会社