⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。
指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
●水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●パネル付き点灯ユニットは単独で使用できません。
必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体と組合せてご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。



組合せ品番	本体品番	パネル付点灯ユニット品番	定格値 定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量
埋込XL574PFTK LA9	NNFK35013J	NNFK37403C LA9	入力電流	0.39A	0.19A	0.16A	5300lm・38.0W・139.4lm/W	4.8kg
			消費電力	39.0W	38.0W	38.0W		
埋込XL574PFTK RZ9	NNFK35014J	NNFK37403C RZ9	入力電流	0.39A	0.19A	0.16A	5300lm・38.0W・139.4lm/W	4.9kg
			消費電力	39.0W	38.0W	38.0W		
埋込XL574PFTK RX9	NNFK35014J	NNFK37403C RX9	入力電流	0.4A	0.2A	0.17A	5300lm・38.4W・138.0lm/W	4.9kg
			消費電力	39.4W	38.4W	38.4W		
埋込XL574PFTK RS9	NNFK35014J	NNFK37403C RS9	入力電流	0.4A	0.2A	0.17A	5300lm・38.4W・138.0lm/W	4.9kg
			消費電力	39.4W	38.4W	38.4W		

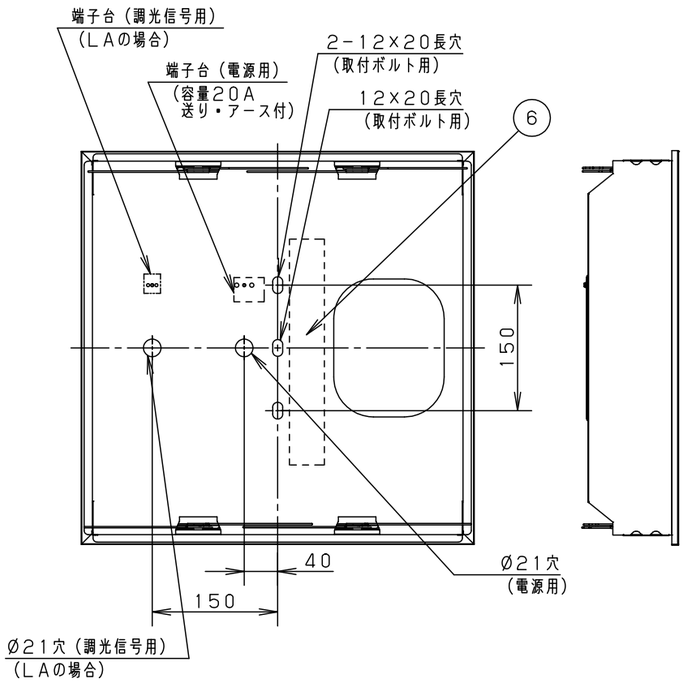

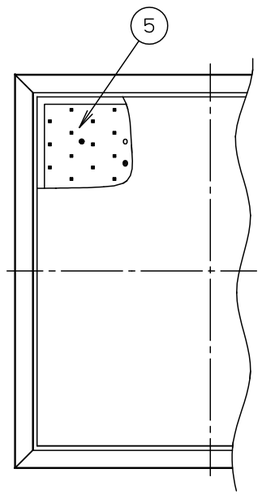



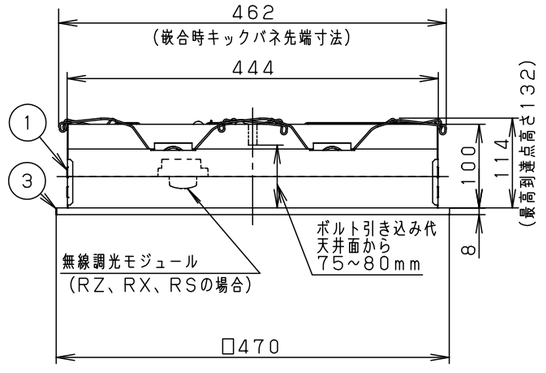

埋込穴寸法：□450

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1	
ＬＥＤ	電球色（3000K　Ra83）
器具質量	別表参照
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	電源ユニット		
5	LEDユニット		
4	パネル	ポリカーボネート（t1.2）	乳白
3	枠	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
2	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装
1	本体	亜鉛鋼板（t0.5）	

品名：埋込XL574PFTK
（FHP32×4灯相当タイプ）

図番：XL574PFTK-K3

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

単位：mm　第三角法

パナソニック株式会社

<使用上のご注意>
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、スクエア光源ユニット内のＬＥＤ個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用すると雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発行する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
- 入力電圧が２４２Ｖの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
- 適合コントローラを使用する場合
  - 適合コントローラ側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
  - 詳細は起動方式の説明書（　ＬＡ－ＫＧなど　）をご覧ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- 光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。
光源部（パネル付点灯ユニット）の長時間の直視はおさけください。
- 取付ボルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。
- ＰｉＰｉｔ調光／ＷｉＬＩＡ無線調光／ＬｉＢｅｃｏＭ無線調光タイプは電波の到達距離の低下を防ぐため、
器具全体が視認できる場所に水平設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。

（ＪＩＳ　Ａ－３）