



3-1 設定前の確認

はじめて使うときの手順

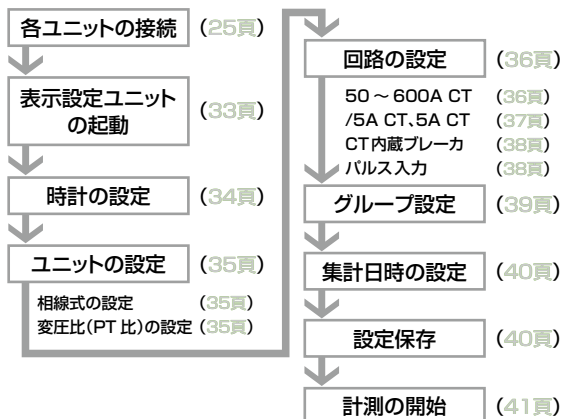

設定変更する場合



パルス出力ユニットと接続する場合 (43頁)


上位システムと接続する場合



ご注意


上記の設定を完了すると、電力量(45頁)、パルス量(45頁)、瞬時値(46頁)を確認することができます。

表示設定ユニットの操作階層図

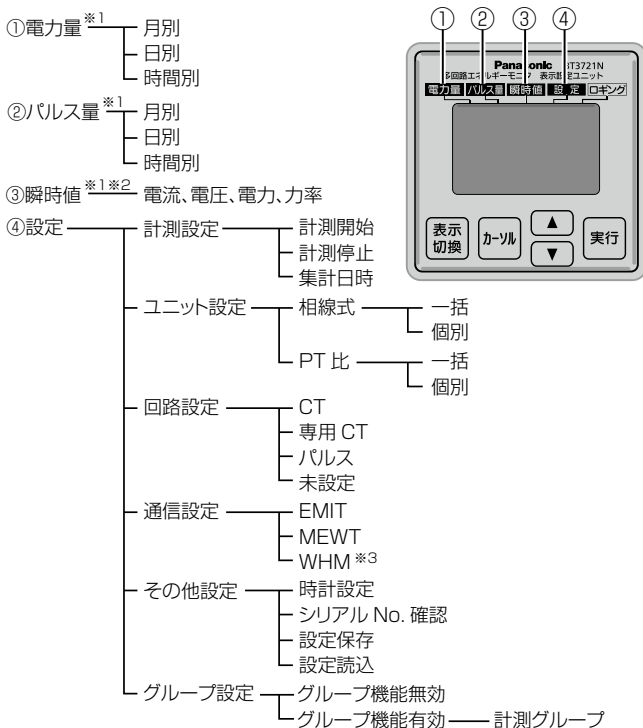


※1 グループ設定「無効」時は個別回路の値を表示します。
グループ設定「有効」時はグループの値を表示します。
※2 グループ設定「有効」時に制限があります。
※3 グループ設定「有効」時は WHM は選択できません。

表示設定ユニットについて

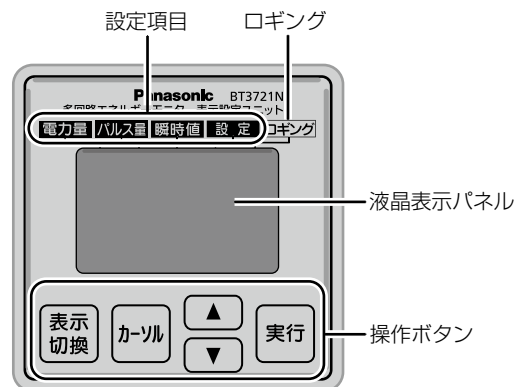

操作ボタンについて


本書では、操作ボタンを下記のように記載しています。

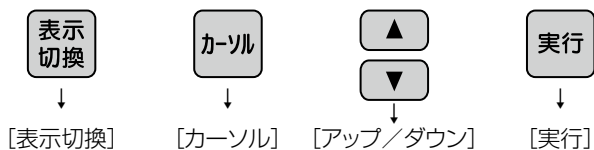


(例) **表示切換** を押す → [表示切換] を押す

表示設定ユニットの起動

1 表示設定ユニット側面の電源スイッチを「入」側にする

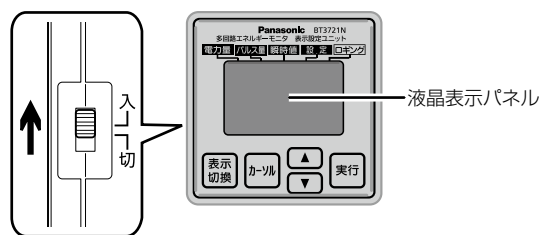

電源スイッチを入れた直後は、液晶表示パネルに下記の画面が表示されます。

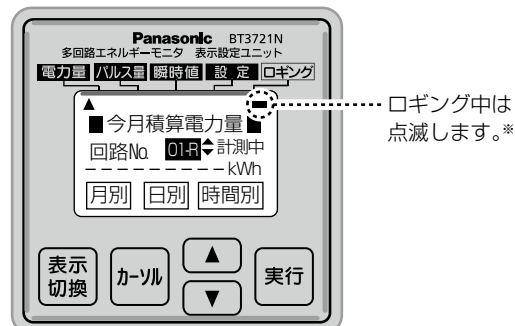

ロギング中は点滅します。*

*ロギング中は設定変更できません。

概要編

多回路エネルギー

設定編

エネミエールS

商品編

デマンド

商品編

LAN対応

商品編

電カメーター

商品編

システム編

付録