

## ヘッド

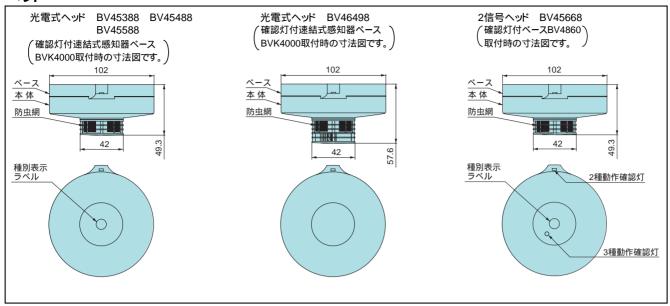


## 光電式2信号感知器接続方法


(1)自火報としては同一回線、防排煙用としては別回線に使用する場合 いずれかの感知器(例えば A)が自火報として動作すれば すべての感知器 ABCが防排煙用として待機します。



(2)自火報・防排煙共用として同一回線に複数個使用する場合 いずれかの感知器(例えば A)が自火報として動作すれば 全ての感知器 ABCが防排煙用として待機します。



(3)2信号タイプと単一機能タイプを同一回線上に混成して使用する場合 2信号感知器の自火報側または自火報感知器(例えば B)が動作すれば 2信号感知器 Cは防排煙用として待機します。

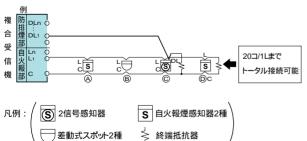



## 煙感知器点検ボックス



