

2025年6月
パナソニック株式会社
エレクトリックワークス社
ソリューションエンジニアリング本部
ソリューション事業統括部

共同住宅用非常電源装置において ニッケル・カドミウム蓄電池からニッケル・水素蓄電池への交換に関するお願い

平素は弊社商品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、共同住宅用非常電源装置（蓄電池 8Ah）の旧製品であるニッケル・カドミウム蓄電池品（品番：BGH9008、BGH9008K）の電池交換において、ご使用いただいておりましたニッケル・カドミウム蓄電池 8Ah の供給が困難となりましたことから、今後は後継品のニッケル・水素蓄電池 8Ah での対応をお願い申し上げます。

交換いただく際のお願い事項を以下に示します。

お客様には大変お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

（ニッケル・水素蓄電池品 品番：BGH9208H の電池交換の場合、本対応は不要です）

【対象非常電源装置、および対応蓄電池】

対象製品品番 品名	交換用蓄電池品番	
	【従来】 ニッケル・カドミウム蓄電池	【変更】 ニッケル・水素蓄電池
BGH9008、BGH9008K 共同住宅用非常電源装置 (蓄電池 8Ah)	BGH900825211 (8Ah)	→ BGH9208H25201 (8Ah)

(現行品の共同住宅用非常電源装置（品番：BGH9208H）は上記のニッケル・水素蓄電池を使用しています)


【ニッケル・カドミウム蓄電池からニッケル・水素蓄電池に交換する際のお願い事項】

・蓄電池の交換に関して必要な対応については、所轄消防本部へご確認お願いいたします。

なお共同住宅用非常電源装置本体とニッケル・水素蓄電池との組み合わせについては、「蓄電池設備の基準」（消防庁告示第二号）に適合していることを確認済です。また法令上の必須要件ではございませんが、ニッケル・水素蓄電池仕様の現行品は、蓄電池設備認定委員会の認定を取得し販売しております。設置済みの本体（BGH9008、BGH9008K）に対する電池交換は認定の対象範囲外となります。

※参考に消防署説明用資料を【別紙】（2ページ目）に添付いたします。

・蓄電池交換後、本体扉裏面に、今後交換いただく際の蓄電池品番を明確にするため、ニッケル・水素蓄電池の使用を示すラベルを貼付してください。（ラベルは蓄電池に付属）

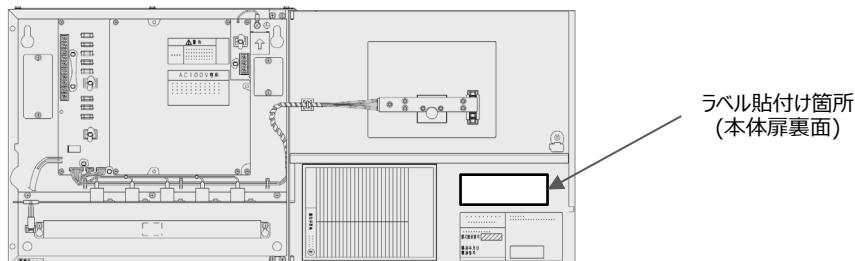

また BGH9008 は本体生産終了から 13 年経過しているため、更新のご検討をお願い致します。

以上

消防署長殿

2025年6月

パナソニック株式会社

エレクトリックワークス社

ソリューションエンジニアリング本部

ソリューション事業統括部

弊社製 共同住宅用非常電源装置（蓄電池容量 8Ah）の蓄電池交換について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

表題の件につきまして、下記のとおり内容をご説明いたします。

ご確認のほどよろしくお願ひ申し上げます。

敬具

— 記 —

この度、共同住宅用非常電源装置（ニッケル・カドミウム仕様蓄電池設備）（製品品番：BGH9008、BGH9008K）の電池交換において、従来のニッケル・カドミウム蓄電池の供給が困難となりましたことから、今後は同一電池容量のニッケル・水素蓄電池で交換を行います。

なおニッケル・水素蓄電池と共同住宅用非常電源装置の組み合わせについては、「蓄電池設備の基準」（消防庁告示第二号）に適合していることは確認済で、新規に販売しているもの（品番：BGH9208H）は、蓄電池設備認定委員会の認定を取得しております。（すでに設置済みのもの（品番：BGH9008、BGH9008K）については、認定の対象範囲外となります。）

共同住宅用非常電源装置の蓄電池の仕様と販売期間の関係は以下となります。

製品品番	非常電源装置種別	販売期間
BGH9008	RK ニッケル・カドミウム蓄電池仕様	2001年 12月～2012年 3月
BGH9008K		2012年 3月～2019年 7月
BGH9208H (※1)	RH ニッケル・水素蓄電池仕様	2019年 2月～（継続中）

（※1）上記のニッケル・カドミウム仕様品と電池以外は同一仕様

以上 ご報告いたします。