



管理室あり 1通話・1映像の場合

住戸部(専有部)

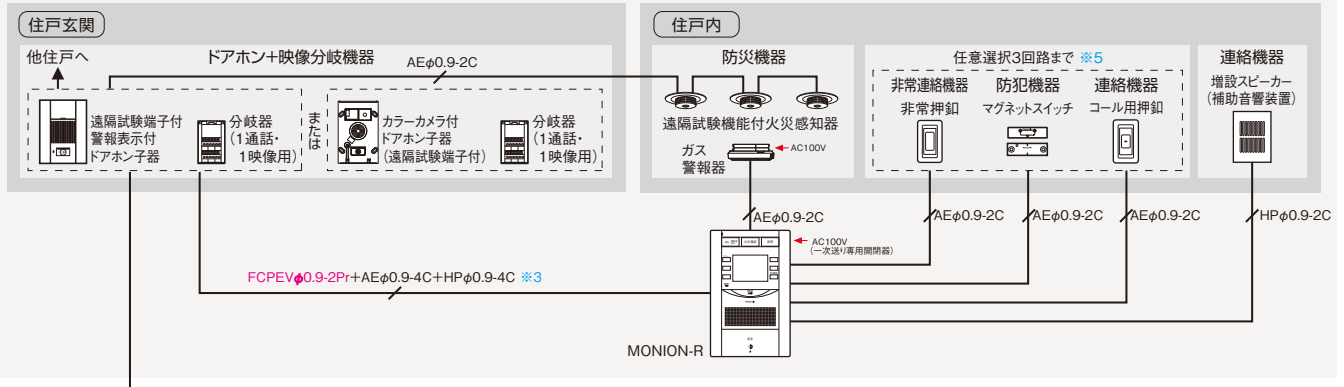

共用部

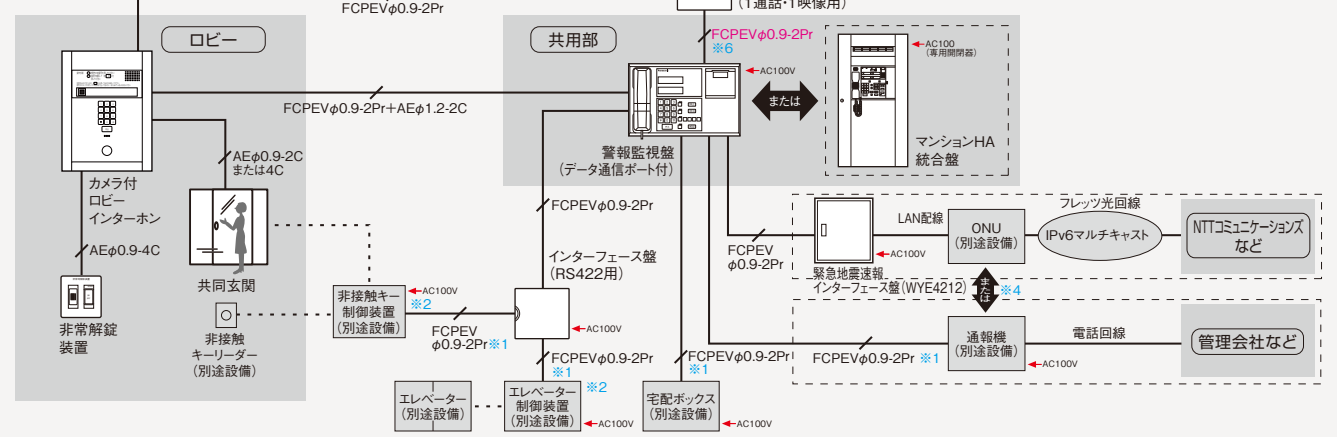

※共用部に設置される自動火災報知設備機器および非常電源は省略しています。FCPEV線は必ずツイストペア線を使用してください。

※1 接続先機器により配線は異なります。また、接続先機器メーカーの仕様により、本システム図の内容と異なる場合があります。 ※2 非接触キーとエレベーターの連動を行う場合、接続方法が異なります。接続方法については、エレベーターメーカーまたは非接触キーリーダーメーカーにご確認ください。 ※3 カメラ付ドアホン子器の場合、HPφ0.9-4C→HPφ0.9-3Cとなります。 ※4 緊急地震速報インターフェース盤(当社製)と通報機(別途設備)の両方を設置し、両方ともにRS232C通信でシステムを構成する場合はインターフェース盤(RS232C用)を設置して通報機を接続してください。 ※5 回オーダーにて4回路まで対応できます。 ※6 統合盤システムの場合は統合盤～MONION-R間がHP線(耐熱・ツイストペア線)になります。