

子器 (広角検知) (換気扇連動用) (親器3系統連動形) (間欠運転制御機能付) (適合負荷:換気扇(1~300W)(100V))

3カ所(男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレなど)で共有している換気扇を、センサ制御および間欠運転制御させたい場合

特長

- 換気扇連動
親器3台との組み合わせにより、「照明」と「3カ所で共有している換気扇」の連動制御が可能。(親器3系統連動形)
- 最大3A(1~300W)(100V)までの換気扇に対応可能。
- 間欠運転制御機能
センサ検知に関係なく約1時間毎に換気扇がON、設定時間動作後にOFFになります。(臭気のもり、VOC※対策としておすすめします。)




天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (屋内専用) (子器・広角検知形・換気扇接続端子付・親器3系統連動形) (換気扇300W・検知後換気扇連動動作時間約10秒~30分可変形) (間欠運転制御機能付) (AC100V) (ホワイト) 3A 100V AC

- 希望小売価格 **17,500円**(税抜)
- 白熱灯照明器具から30cm以上はなしてください。
- 天井奥行き120mm以上の場所に取り付けてください。ただし、奥行き120~180mmの場合、配線の引き回しの配慮が必要です。(推奨の天井奥行き180mm以上)
- 注1) 埋込ボックスに取り付けできません。
- 注2) 子器のみの使用はできません。

※VOC(Volatile Organic Compounds)は、揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド、トルエンなど)の総称で、シックハウス症候群を引き起こす原因物質です。

●接続できる親器および台数は、「親器・子器接続台数表」369頁をご参照ください。


ご提案例

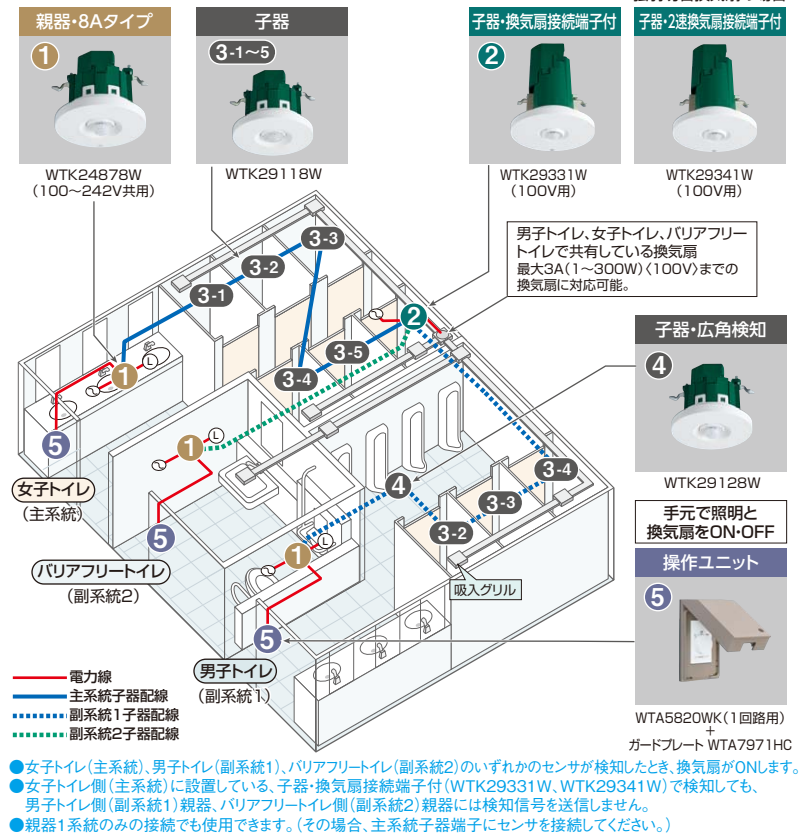

- 強弱切替換気扇の場合
子器・換気扇接続端子付 (WTK29331W (100V用))
- 子器・2速換気扇接続端子付 (WTK29341W (100V用))
- 子器・広角検知 (WTK29128W)
- 手で照明と換気扇をON/OFF (WTA5820WK (1回路用) + ガードプレート WTA7971HC)
- 操作ユニット (WTK29331W)

仕様・検知範囲・寸法図 276頁をご参照ください。


動作パターン

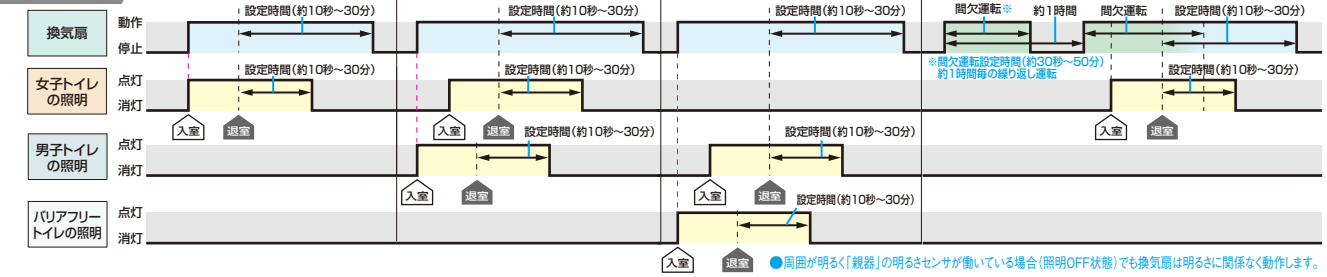

応用配線

- 主系統側親器(WTK24878W)に、子器・換気扇接続端子付(WTK29331Wまたは、WTK29341W)を接続した場合、その他の子器(WTK29118W・B、WTK29128W、WTK1911WKなど)を11台(合計12台)まで接続できます。
- 副系統側親器には、子器・換気扇接続端子付(WTK29331Wまたは、WTK29341W)を接続した場合でも、その他の子器を12台まで接続できます。
- 親器1系統のみの接続でも使用できます。(その場合、主系統子器端子にセンサを接続してください。)
- 電源を接続しないと換気扇は動作しません。

●子器の送り端子はついておりませんが、さらに子器を接続する場合は、配線上でジョイントしてください。

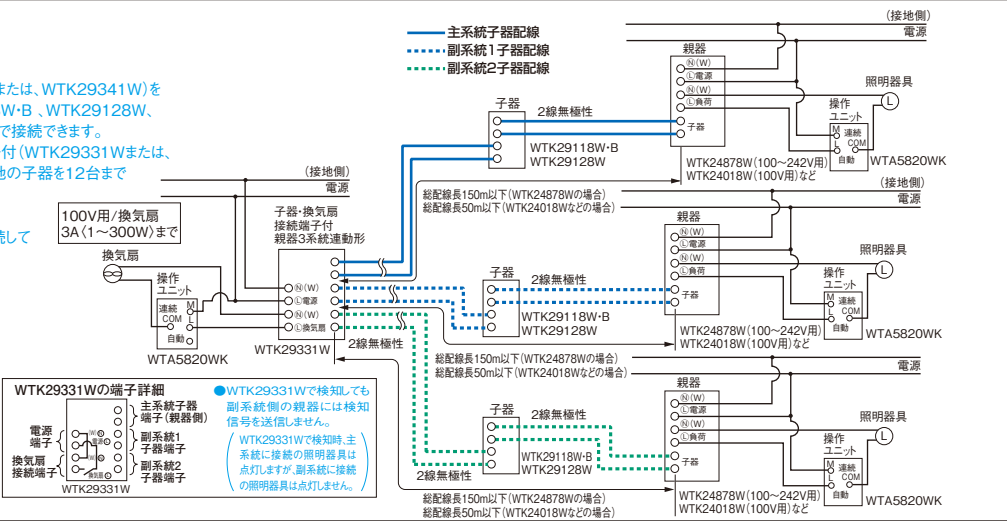


各部の名称と設定方法

WTK29331W 動作保持時間・間欠調整方法 プレートを外した状態


●動作保持時間調整ツマミ

「ON」している時間が変えられます。



●赤色ランプ 検知すると点滅します。

●間欠運転時間調整ツマミ
間欠運転時間を、約30秒~50分の範囲で設定できます。このツマミを「切」に合わせると間欠運転は動作しません。間欠運転の調整ツマミを「切」→「時間」に設定した時が間欠運転のスタート時刻となり、設定した時間だけ換気扇が動作します。また、1時間ごと(毎時)に間欠運転が動作します。



●ツマミがカチッと止まる位置に設定してください。