



# 非常用照明器具特性

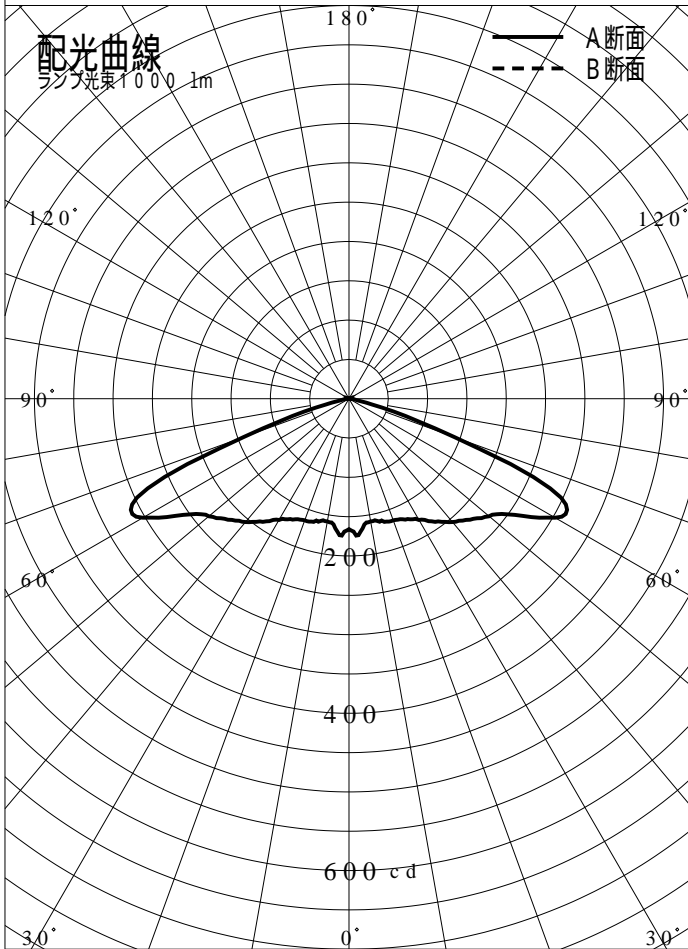

|            |                 |       |       |
|------------|-----------------|-------|-------|
| 品番         | NNFB91205J      |       |       |
| 名称         |                 |       |       |
| 光源         | LED5000/97/390  |       |       |
| 管理番号       | K0148606(3)DY1  |       |       |
| 光束         | 390lm x 1.00    |       |       |
| 保守率        | 0.92            |       |       |
| 適用品番       | 設計照度Eを得るための読取照度 |       |       |
|            | E=2.0           | E=1.0 | E=0.5 |
| NNFB91205J | 5.6             | 2.8   | 1.4   |
| 備考         | 非常点灯時の照度(30分後)  |       |       |

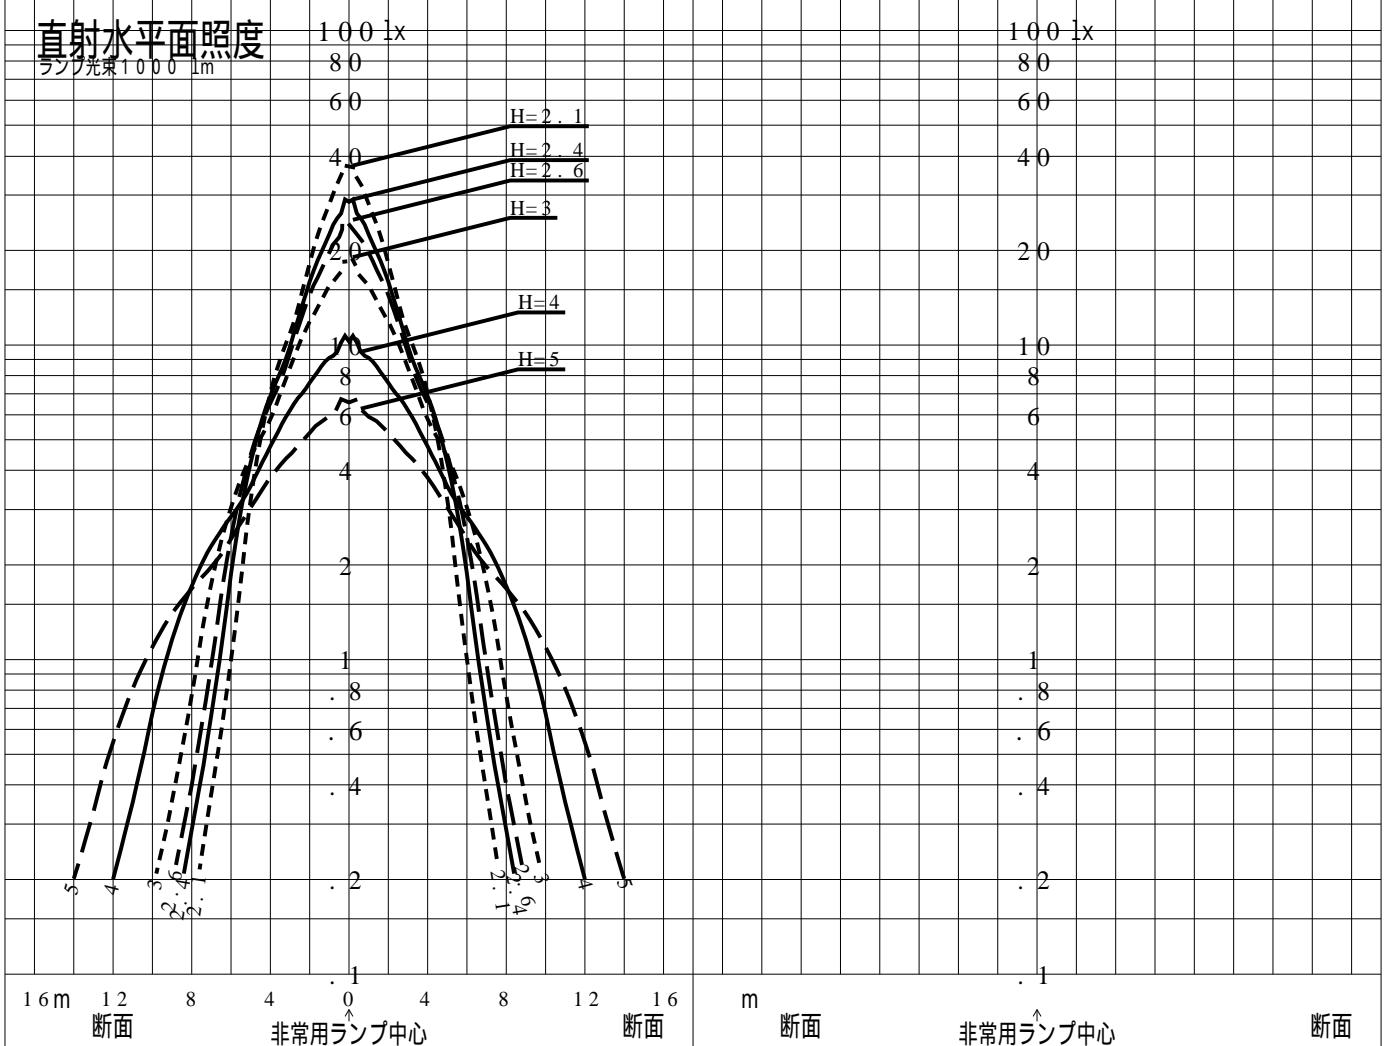

|      |                 |  |  |    |                 |
|------|-----------------|--|--|----|-----------------|
| 品番   | NNFB91205J      |  |  |    |                 |
| 名称   |                 |  |  |    |                 |
| 光源   | LED5000/97/390  |  |  |    |                 |
| 管理番号 | K0148606(3)DY 1 |  |  |    |                 |
| 光束   | 390.0 1m * 1.00 |  |  | 備考 | 非常点灯時の照度 (30分後) |
| 保守率  | 0.92            |  |  |    |                 |

非常灯配置表

|             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 器具取付高さ (m)  | 2.1 | 2.2  | 2.3  | 2.4  | 2.5  | 2.6  | 2.7  | 2.8  | 2.9  | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 3.5  | 3.6  |      |
| 単体配置        | A1  | 4.4  | 4.4  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.4  | 4.3  | 4.2  | 4.1  | 4.0  | 4.0  | 3.9  | 3.9  | 3.8  |
|             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 直線配置        | A2  | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
| 四角配置        | A4  | 8.1  | 8.3  | 8.6  | 8.9  | 9.1  | 9.4  | 9.6  | 9.9  | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.5 |
| 壁からの距離 (最大) | A0  | 3.2  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 3.4  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.3  | 3.2  | 3.0  | 2.8  | 2.6  |

|             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 器具取付高さ (m)  | 3.7 | 3.8  | 3.9  | 4.0  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4  | 4.5  | 5.0  |      |  |  |  |  |  |  |
| 単体配置        | A1  | 3.7  | 3.6  | 3.6  | 3.5  | 3.4  | 3.2  | 3.1  | 2.9  | 2.7  | 1.7  |  |  |  |  |  |  |
|             |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 直線配置        | A2  | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |
| 四角配置        | A4  | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |
| 壁からの距離 (最大) | A0  | 2.4  | 2.2  | 1.7  | 1.1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.1  | 1.0  | 1.1  |  |  |  |  |  |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 器具取付高さ (m)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単体配置        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直線配置        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四角配置        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁からの距離 (最大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |