
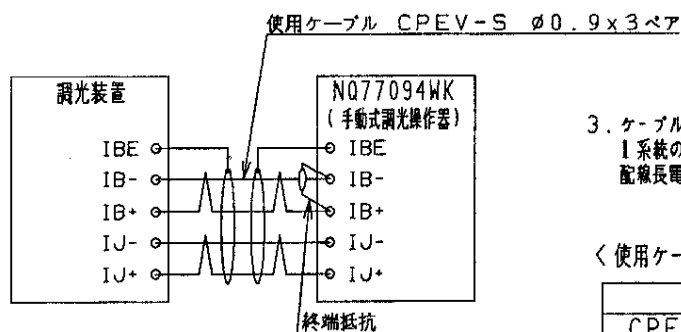


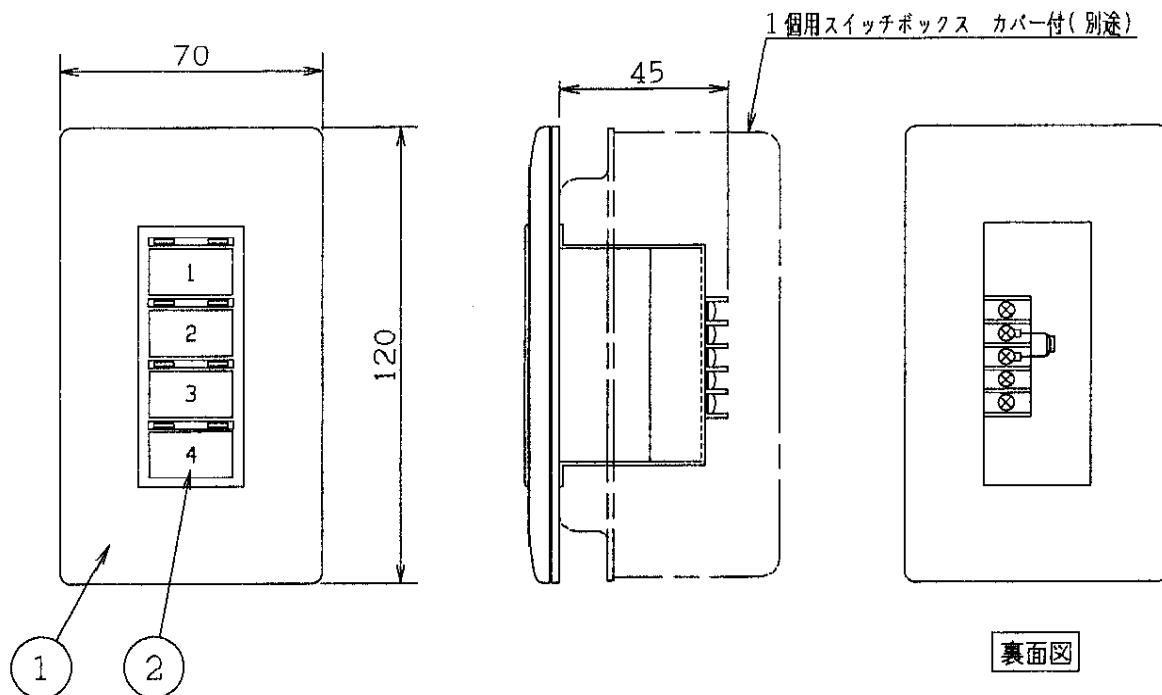

3. ケーブルの制限事項

1 系統のケーブルに接続される操作器の消費電流の総合計が、配線長電流定格を満足する必要があります。

＜使用ケーブル電流定格＞ 配線長 100 m

使用ケーブル	定 格
CPEV-S $\phi 0.9 \times 3$ ペア	最大590 mA


＜操作器消費電流＞

品 番	消費電流
NQ77094WK	50 mA

1. ケーブルの信号線配線について
操作器の配線は必ず一筆書き配線とする必要があります。
但し、ループ状には配線しないで下さい。
ループ状の配線及び放射状の配線にすると正常に動作しません。

2. 終端抵抗について
工場出荷時には、全ての操作器の端子台部に
終端抵抗が接続されております。
ケーブル配線接続時には、末端に接続される操作器以外の
全ての操作器の終端抵抗を取り除いて下さい。

＜配線例＞

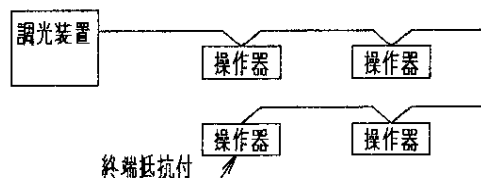

特記事項

品番
NQ77094WK
手動式調光操作器
(プレートタイプ)

2 操作押釦

4

1 モダンプレート

ミルキーホワイト

大 高
平 見

器具質量

部番

部 品 名

材 質

数 量

備 考

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77094WK-K