

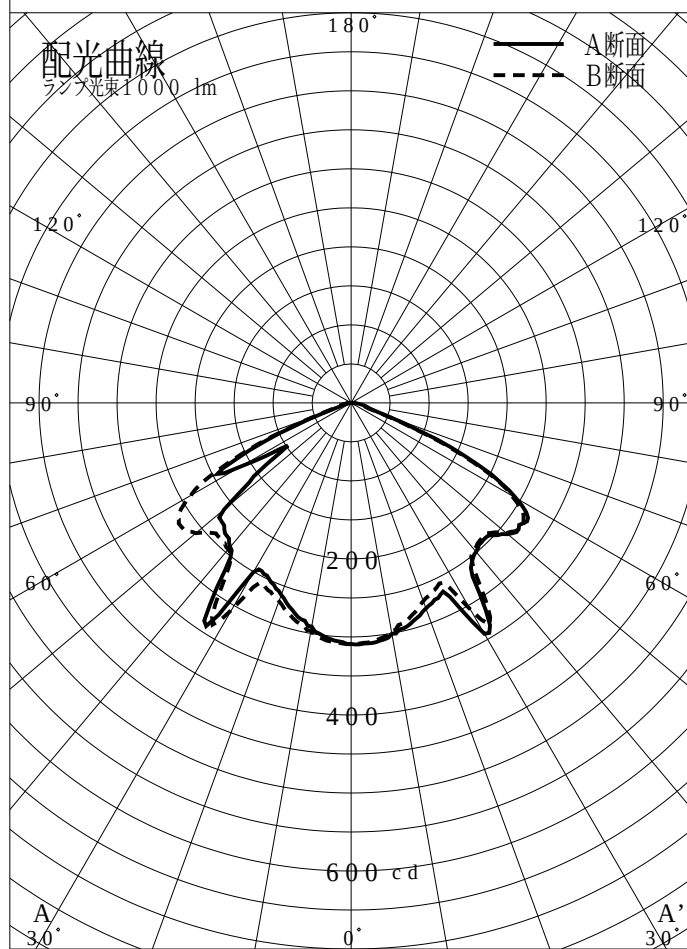


非常用照明器具特性

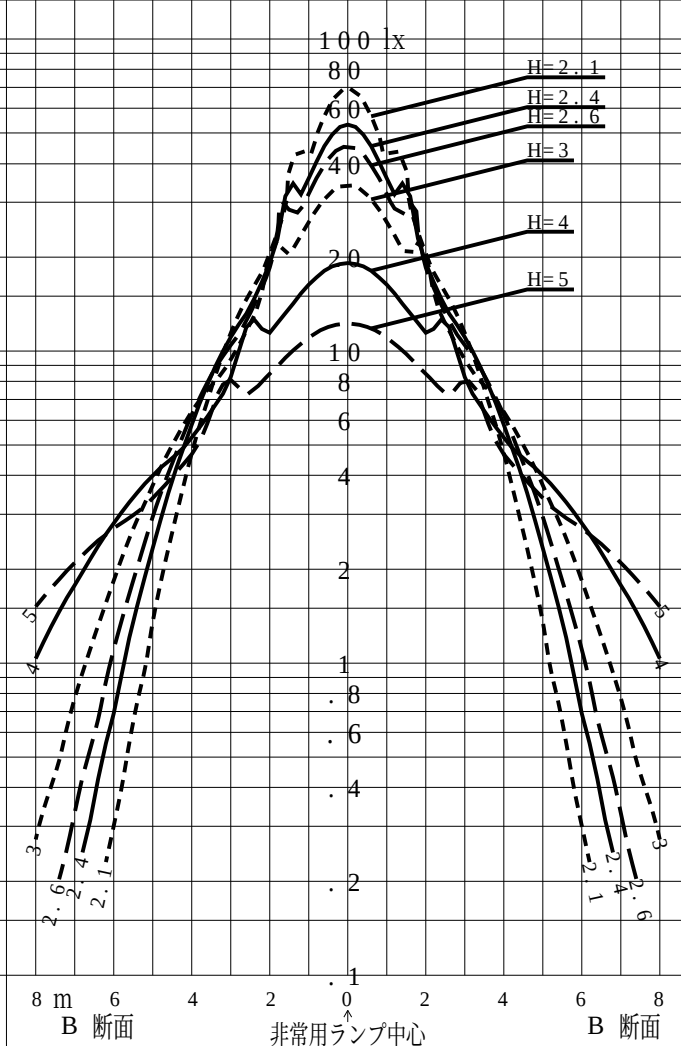

品番	XNG2 5 6 1 WWK		
名称			
光源	LED5000 / 97 / 305		
管理番号	K0160276(1) DB1		
光束	305lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
XNG2 5 6 1 WWK	7.1	3.6	1.8
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

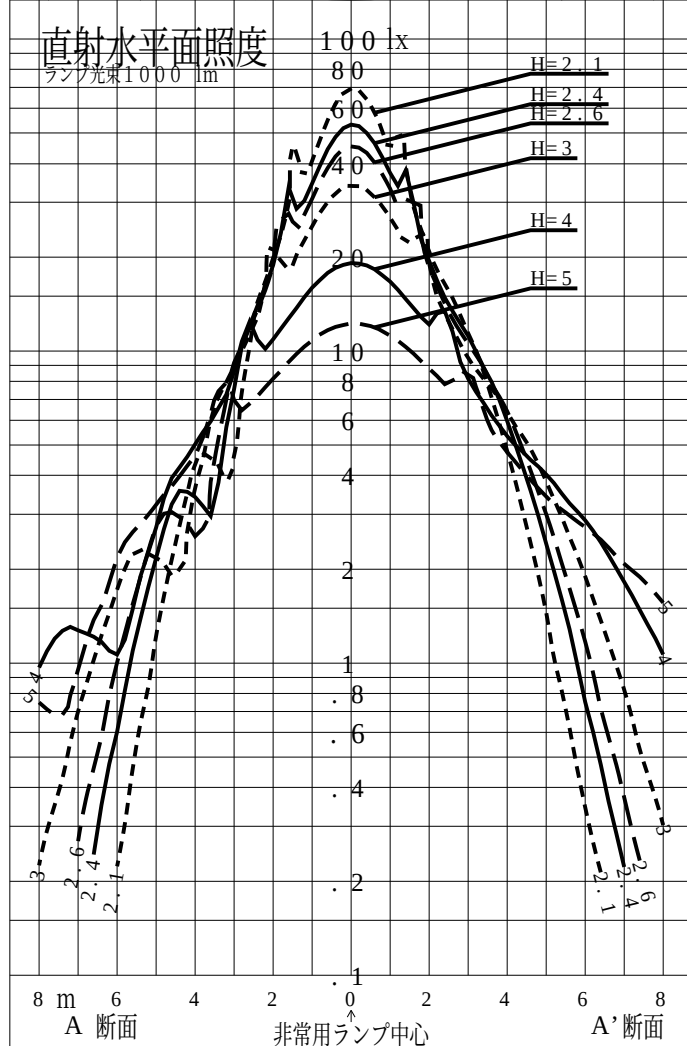

品番	XNG2 5 6 1 WWK			
名称				
光源	LED5 0 0 0 / 9 7 / 3 0 5			
管理番号	K0 1 6 0 2 7 6 (1) DB 1			
光束	3 0 5 . 0 l m	* 1 . 0 0	備考	非常点灯時の照度 (3 0 分後)
保守率	0 . 9 2			

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2 . 1	2 . 2	2 . 3	2 . 4	2 . 5	2 . 6	2 . 7	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 6
単体配置	A1	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 3	3 . 4	3 . 4	3 . 4	3 . 4	3 . 4	3 . 4	3 . 4	3 . 3
	A' 1	3 . 6	3 . 7	3 . 7	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 7	3 . 7	3 . 6	3 . 5	3 . 5	3 . 4
	B1	3 . 6	3 . 6	3 . 7	3 . 7	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 7	3 . 6	3 . 5	3 . 5	3 . 4	3 . 4
直線配置	A2	7 . 4	7 . 6	7 . 8	8 . 0	8 . 1	8 . 3	8 . 5	8 . 6	8 . 8	8 . 9	8 . 9	9 . 1	9 . 1	9 . 2	9 . 3	9 . 3
	B2	8 . 3	8 . 5	8 . 7	9 . 0	9 . 2	9 . 4	9 . 5	9 . 7	9 . 8	10 . 0	10 . 1	10 . 2	10 . 3	10 . 4	10 . 5	10 . 5
四角配置	A4	6 . 7	7 . 0	7 . 1	7 . 5	7 . 6	7 . 9	8 . 0	8 . 2	8 . 5	8 . 5	8 . 8	8 . 9	9 . 1	9 . 2	9 . 3	9 . 3
	B4	6 . 9	7 . 1	7 . 3	7 . 4	7 . 7	7 . 8	8 . 1	8 . 2	8 . 3	8 . 6	8 . 7	8 . 9	9 . 0	9 . 2	9 . 4	9 . 6
壁からの距離 (最大)	A0	2 . 4	2 . 5	2 . 5	2 . 7	2 . 7	2 . 7	2 . 7	2 . 7	2 . 8	2 . 7	2 . 8	2 . 7	2 . 7	2 . 6	2 . 5	2 . 3
	B0	2 . 6	2 . 6	2 . 7	2 . 7	2 . 7	2 . 7	2 . 8	2 . 7	2 . 6	2 . 7	2 . 6	2 . 7	2 . 6	2 . 6	2 . 7	2 . 6

器具取付高さ (m)		3 . 7	3 . 8	3 . 9	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	5 . 0	5 . 5	6 . 0	6 . 5			
単体配置	A1	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	2 . 5	2 . 0	1 . 5	----			
	A' 1	3 . 4	3 . 4	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 2	3 . 2	3 . 2	3 . 3	2 . 3	1 . 7	----			
	B1	3 . 4	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 2	3 . 3	3 . 3	3 . 3	3 . 4	2 . 2	1 . 6	----			
直線配置	A2	9 . 3	9 . 4	9 . 4	9 . 5	9 . 5	9 . 6	9 . 6	9 . 6	9 . 7	9 . 4	9 . 2	8 . 8	7 . 9			
	B2	10 . 6	10 . 6	10 . 6	10 . 5	10 . 5	10 . 4	10 . 3	10 . 2	10 . 0	9 . 5	9 . 2	9 . 0	8 . 2			
四角配置	A4	9 . 3	9 . 4	9 . 4	9 . 4	9 . 5	9 . 6	9 . 6	9 . 6	9 . 7	9 . 4	9 . 2	8 . 8	7 . 9			
	B4	9 . 8	10 . 0	10 . 2	10 . 4	10 . 5	10 . 4	10 . 3	10 . 2	10 . 0	9 . 5	9 . 2	9 . 0	8 . 2			
壁からの距離 (最大)	A0	2 . 2	1 . 9	1 . 6	1 . 3	1 . 1	1 . 0	1 . 0	1 . 2	1 . 0	1 . 1	1 . 1	1 . 0	1 . 0			
	B0	2 . 6	2 . 6	2 . 5	2 . 4	2 . 3	2 . 2	2 . 0	1 . 8	1 . 6	1 . 3	1 . 1	1 . 2	1 . 0			

器具取付高さ (m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離 (最大)																	

階段配置表

器具取付高さ (m)			1 . 0	1 . 5	2 . 0	2 . 5	3 . 0	4 . 0	5 . 0	6 . 0		
Y=1 . 0 (m)	2 . 0 L x	X+	2 . 0	2 . 7	2 . 7	3 . 1	3 . 4	3 . 1	2 . 2	1 . 1		
		X-	2 . 1	2 . 8	3 . 3	3 . 6	3 . 6	3 . 1	3 . 1	1 . 3		
	1 . 0 L x	X+	2 . 3	3 . 0	3 . 5	3 . 5	4 . 0	4 . 7	4 . 6	4 . 5		
Y=1 . 5 (m)	2 . 0 L x	X+	1 . 7	2 . 6	2 . 7	3 . 1	3 . 3	2 . 9	1 . 9	0 . 5		
		X-	1 . 8	2 . 6	3 . 1	3 . 5	3 . 4	2 . 9	2 . 9	0 . 7		
	1 . 0 L x	X+	2 . 0	3 . 0	3 . 7	3 . 5	4 . 0	4 . 7	4 . 5	4 . 3		
Y=2 . 0 (m)	2 . 0 L x	X+	1 . 1	2 . 2	2 . 7	3 . 1	3 . 1	2 . 5	1 . 5			
		X-	1 . 2	2 . 3	2 . 9	3 . 2	3 . 2	2 . 6	2 . 6			
	1 . 0 L x	X+	1 . 5	2 . 7	3 . 5	3 . 5	4 . 0	4 . 7	4 . 3			