


受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[主幹ブレーカ1次側連系ブレーカ接続(リミッター有)の場合]


No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(A 年 月)	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A mA 秒以内 OC付き 有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器 A点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵
4	電磁開閉器 B点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵

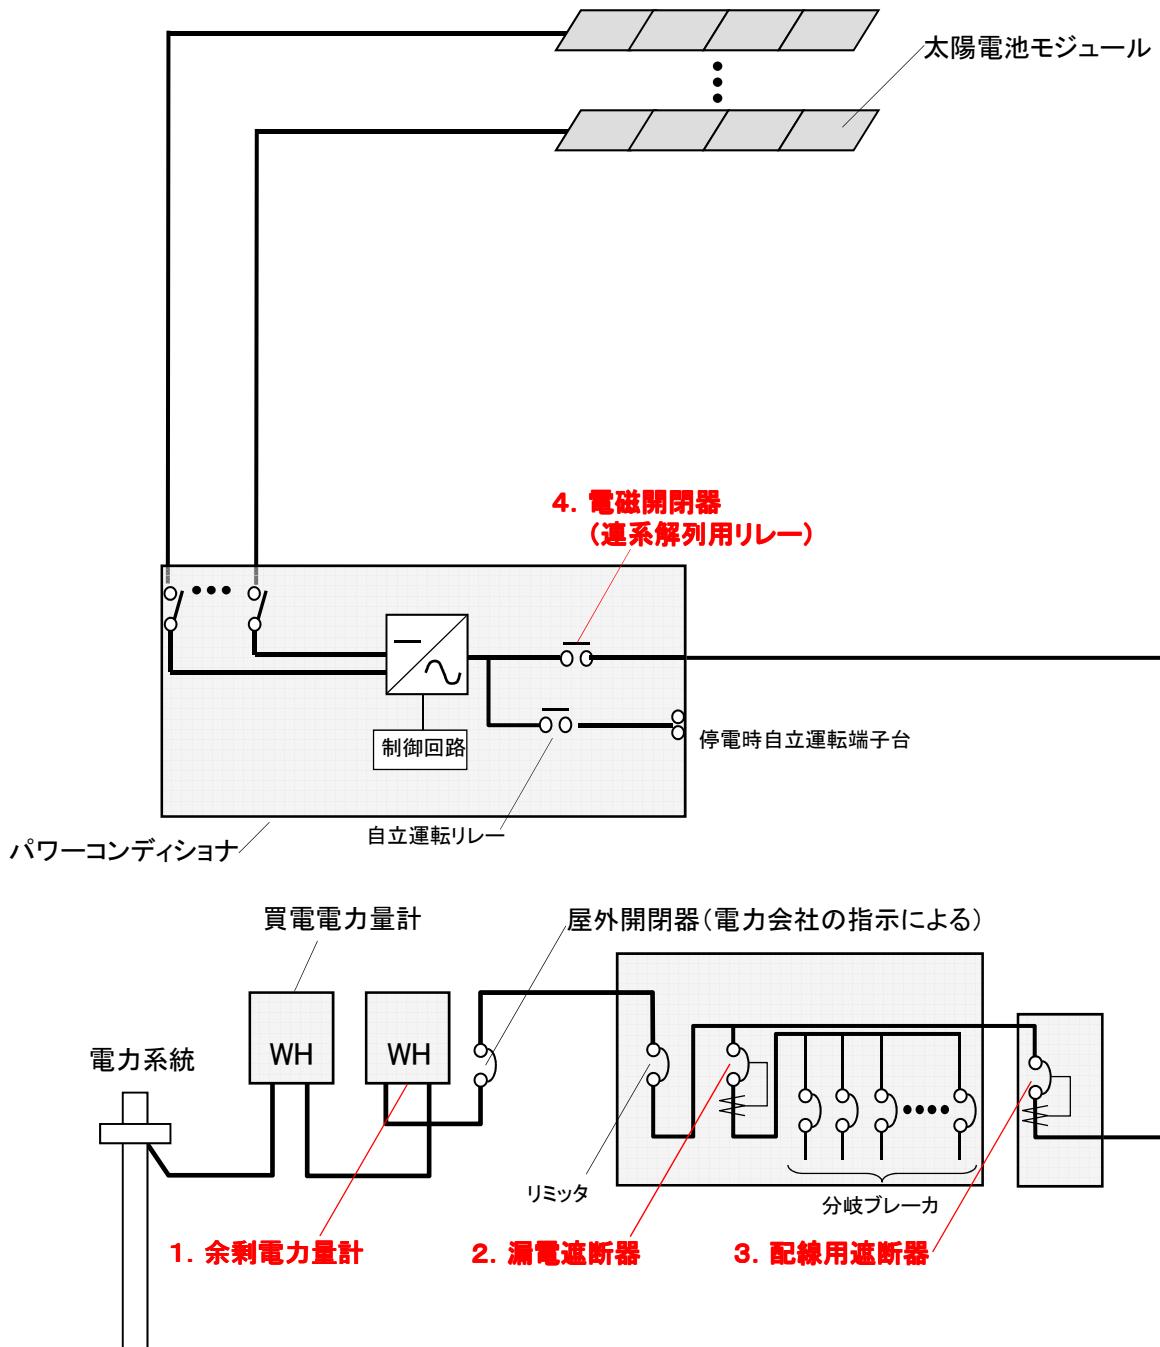

受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[主幹ブレーカ2次側連系ブレーカ接続(リミッター有)の場合]


No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(A 年 月)	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A mA 秒以内 OC付き 有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器 A点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵
4	電磁開閉器 B点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵

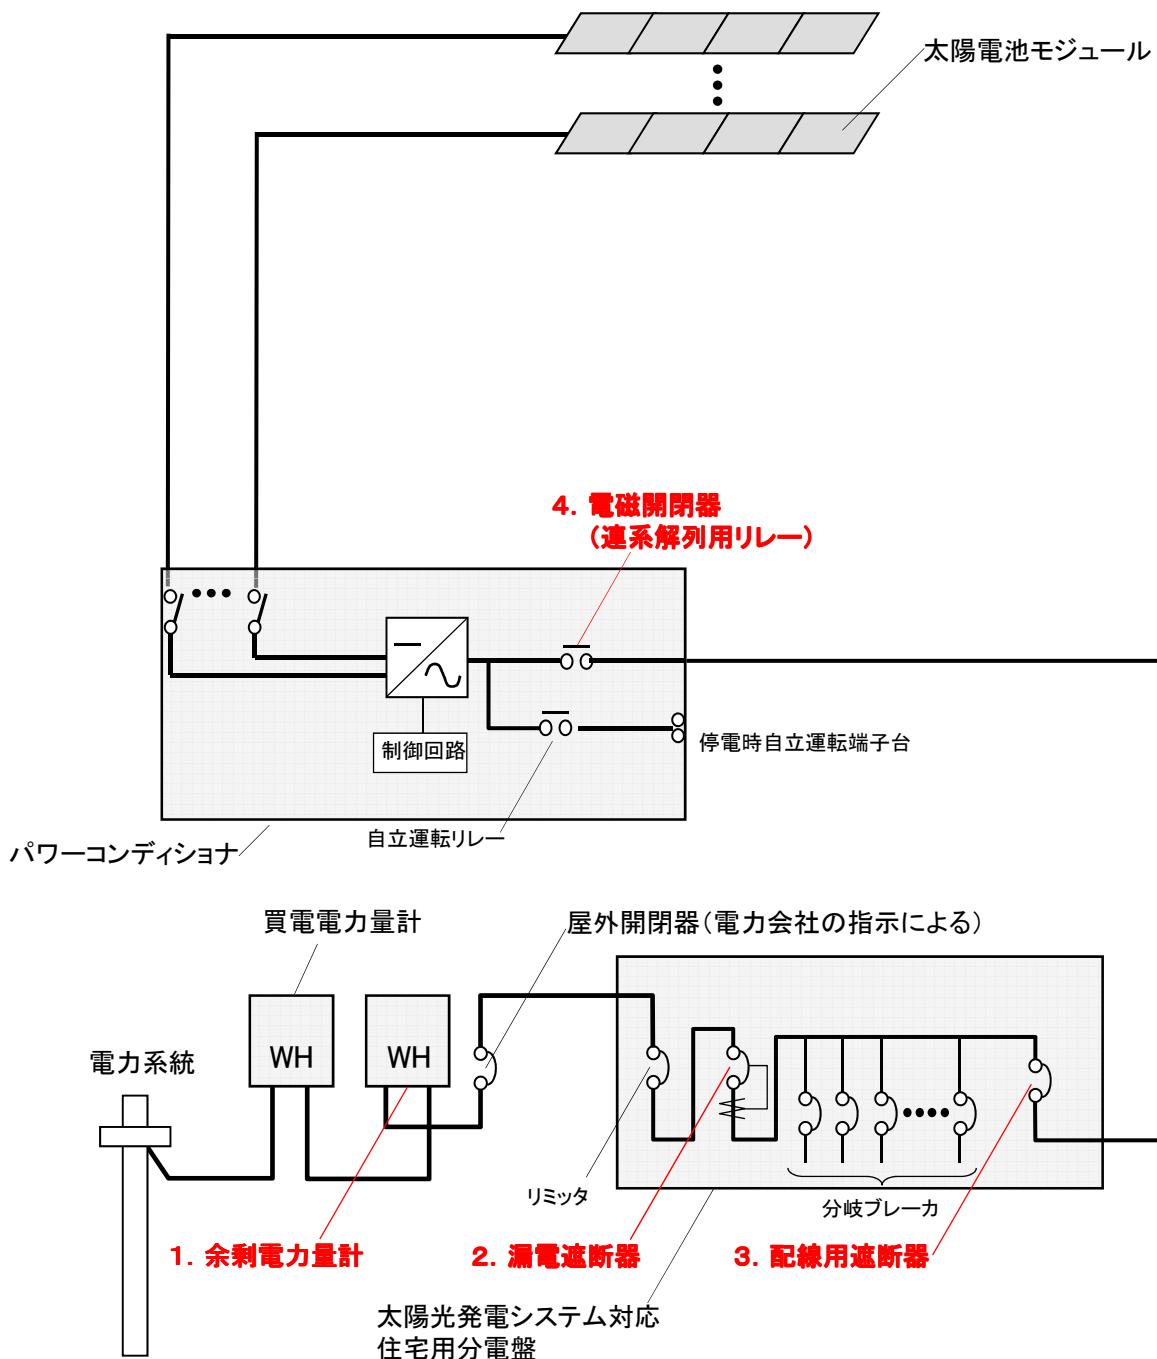

受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[主幹ブレーカ1次側連系ブレーカ接続(リミッター無)の場合]

No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(A 年 月)	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A mA 秒以内 OC付き 有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器 A点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵
4	電磁開閉器 B点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵

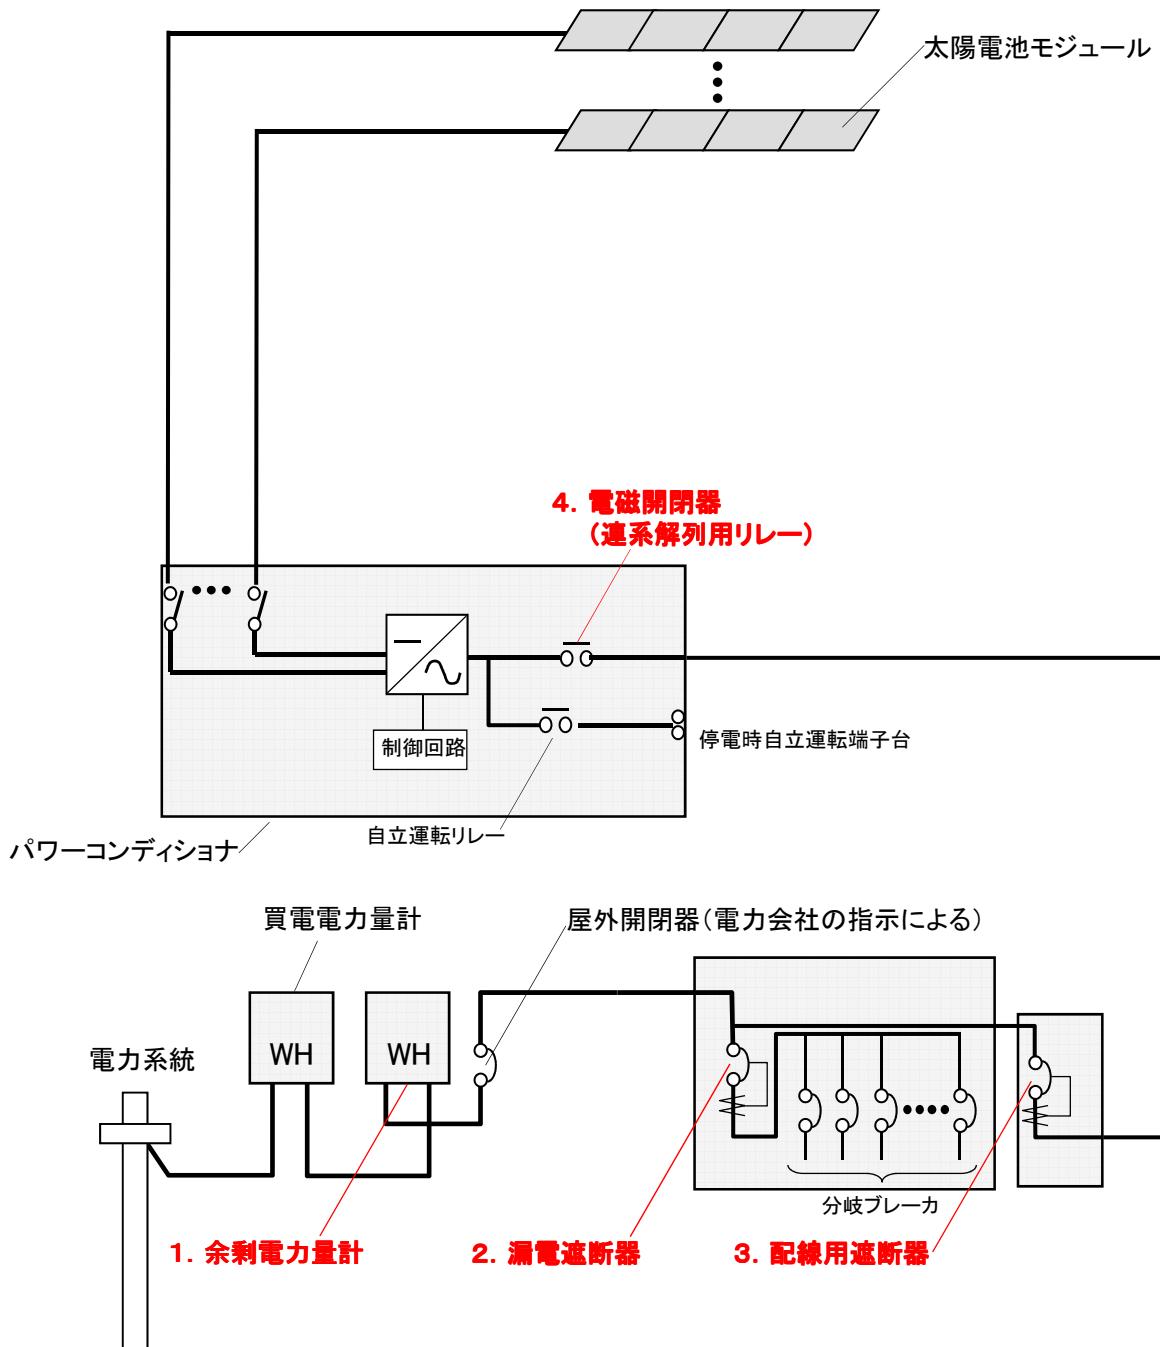

受電設備構成(太陽光発電システム単線結線図)

[主幹ブレーカ2次側連系ブレーカ接続(リミッター無)の場合]

No	機器名称	種類	製造業者	型 名	仕 様	備 考
1	余剰電力用計量装置	Wh			有効期限(A 年 月)	
2	漏電遮断器	ELCB			P E A mA 秒以内 OC付き 有	
3	配線用遮断器	MCCB			P E A	
4	電磁開閉器 A点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵
4	電磁開閉器 B点	MgCtt	パナソニック(株)	AHES4291	AC 277V 35A(a接点)	VBPC246B3内蔵

